


给排水 WATER & D. DRIFT	结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT	建筑 ARCH.	电气 ELECT.	暖通 HEATING & VENT.
----------------------------	---------------	--------------------	-------------	--------------	-----------------------

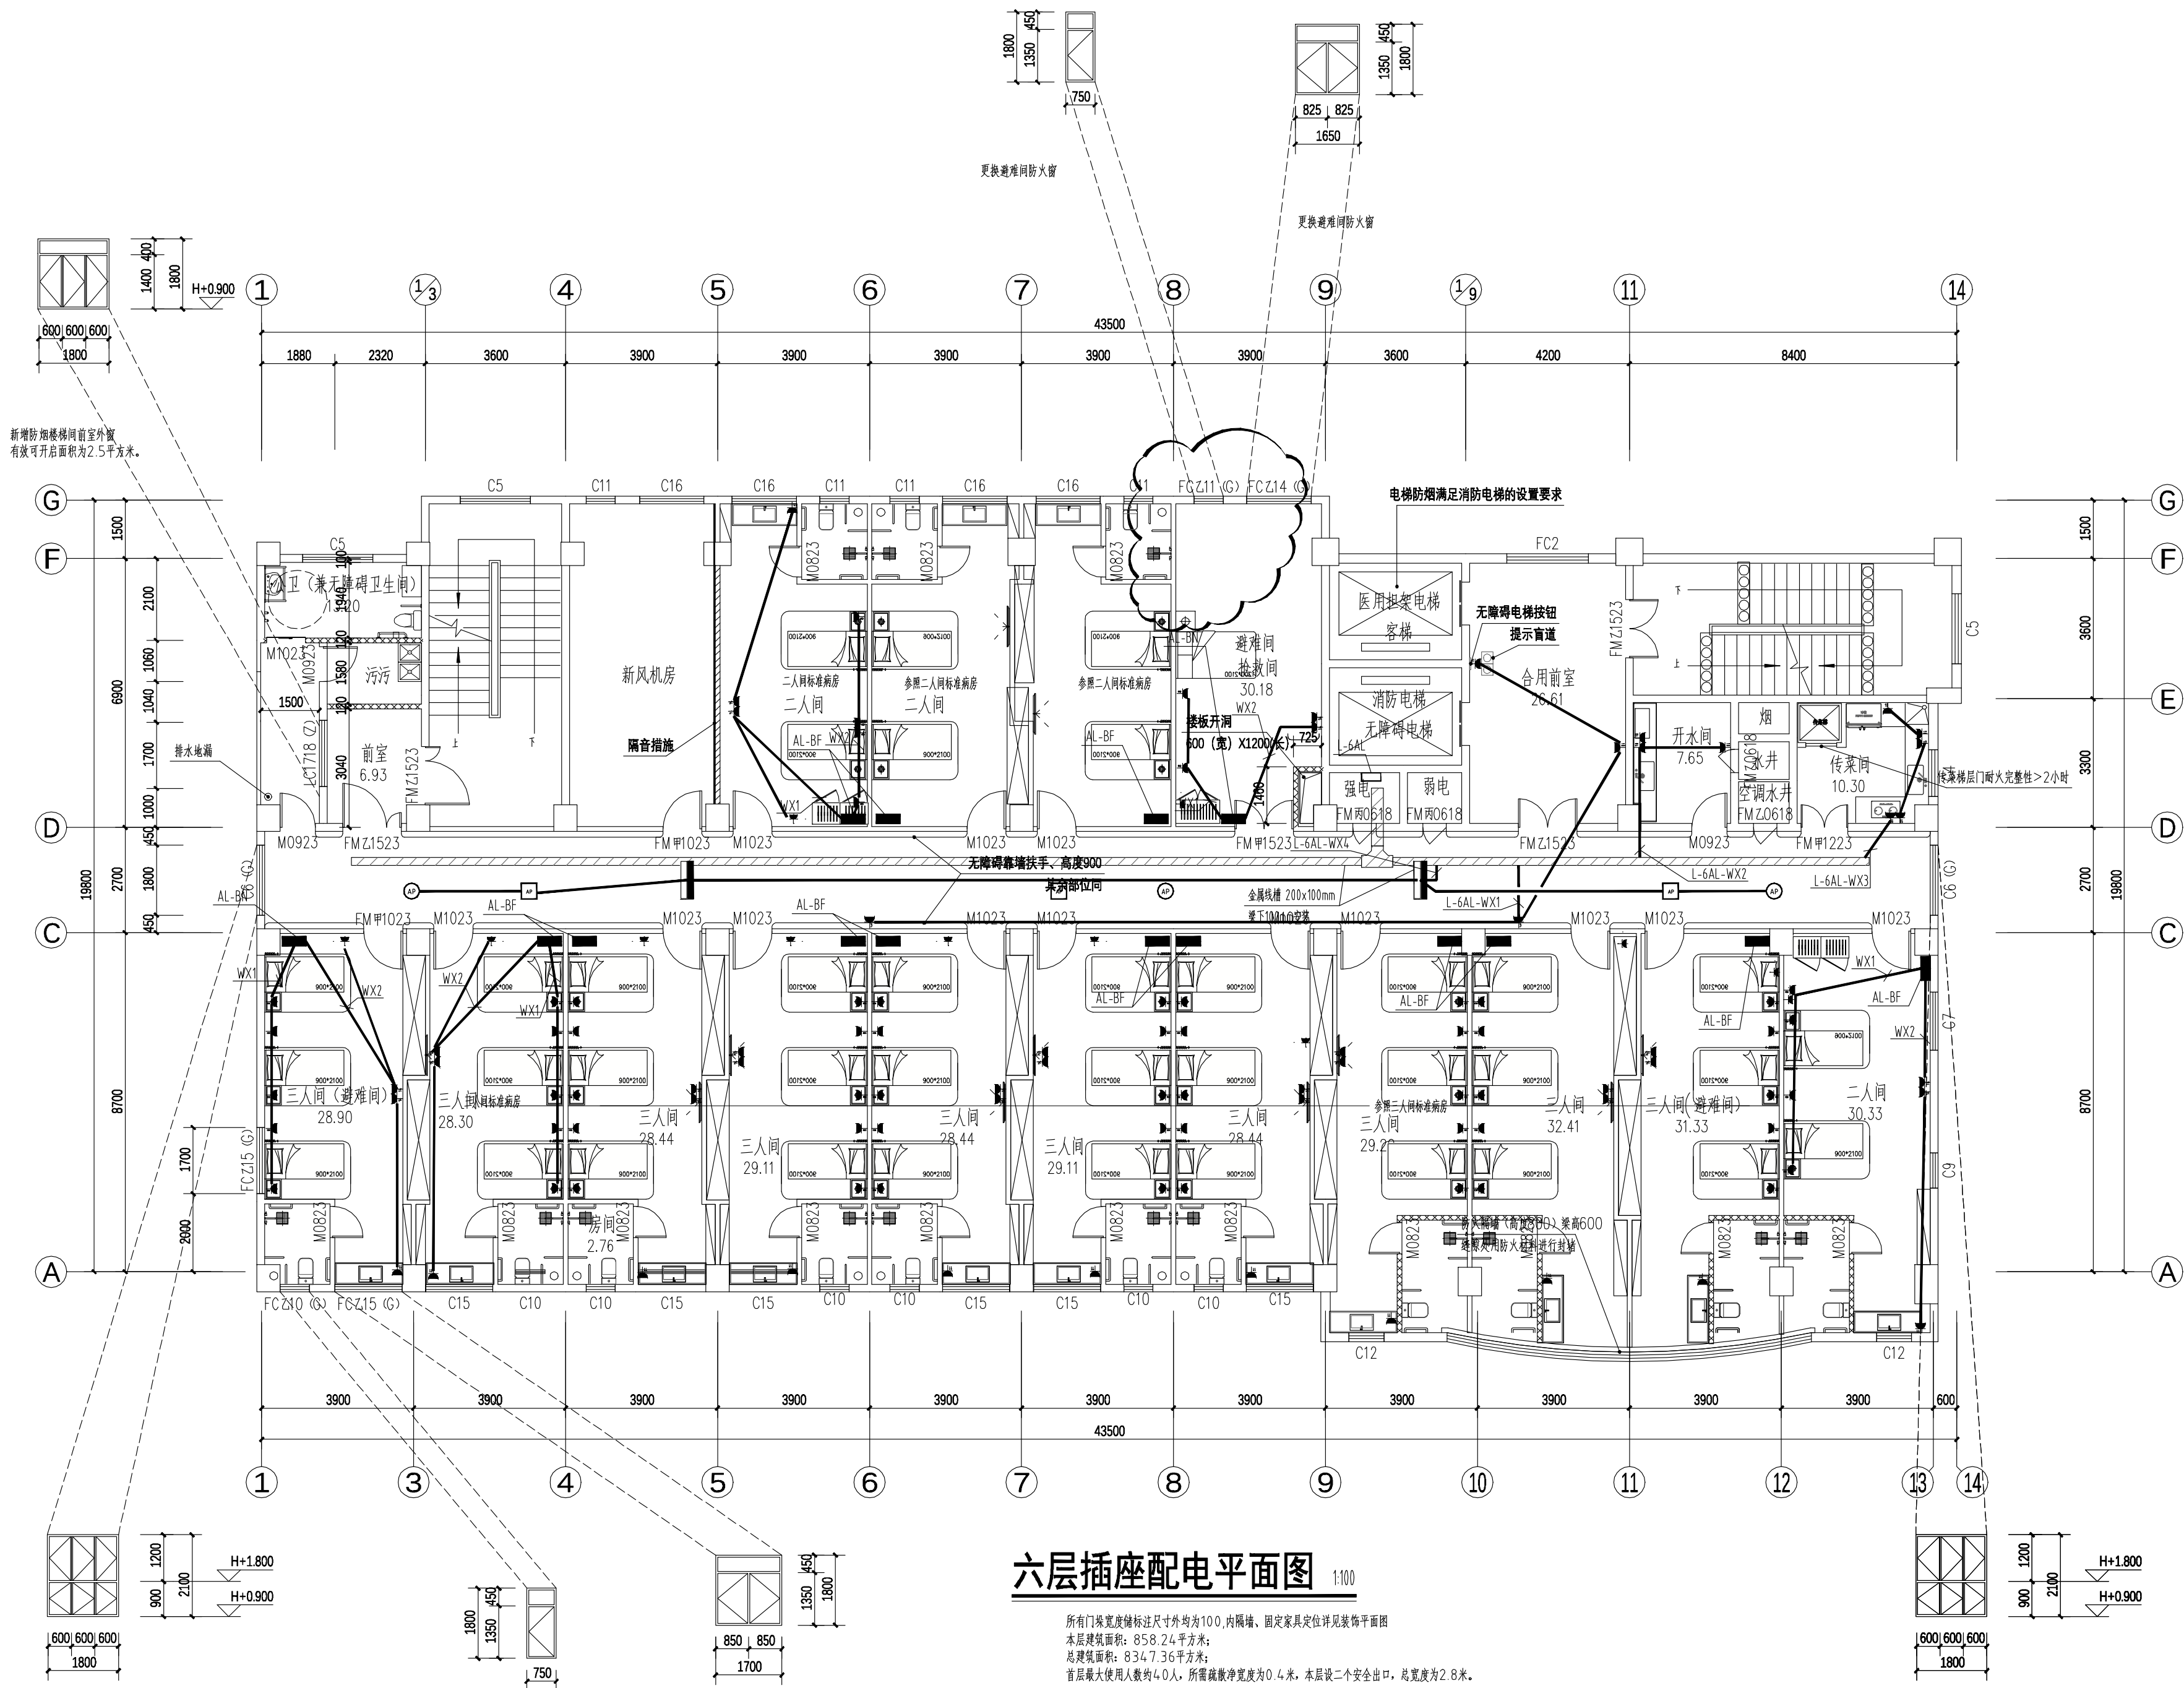

六层插座配电平面图 1:100

所有门类宽度标注尺寸均为100,内隔墙、固定家具定位详见装饰平面图
本层建筑面积: 858.24平方米;
总建筑面积: 8347.36平方米;
首层最大使用人数均4.0人,所需疏散净宽度为0.4米,本层设二个安全出口,总宽度为2.8米。

更换走道排烟窗
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置

更换避难间防火窗

更换避难间防火窗

更换走道排烟窗
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
设计 DESIGNER	王忠	王忠
制图 DRAWER	王忠	王忠
校对 CHECKED	陈昕	陈昕
审核 EXAMINED	曾新宇	曾新宇
审定 APPROVED	胡海峰	胡海峰

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

六层插座配电平面图

工程代号 PRO. NO.	2024-AK035-13
图别 D. S.	电路
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	053
日期 DATE	2025.05

本图需加盖本司出图签章, 否则一律无效