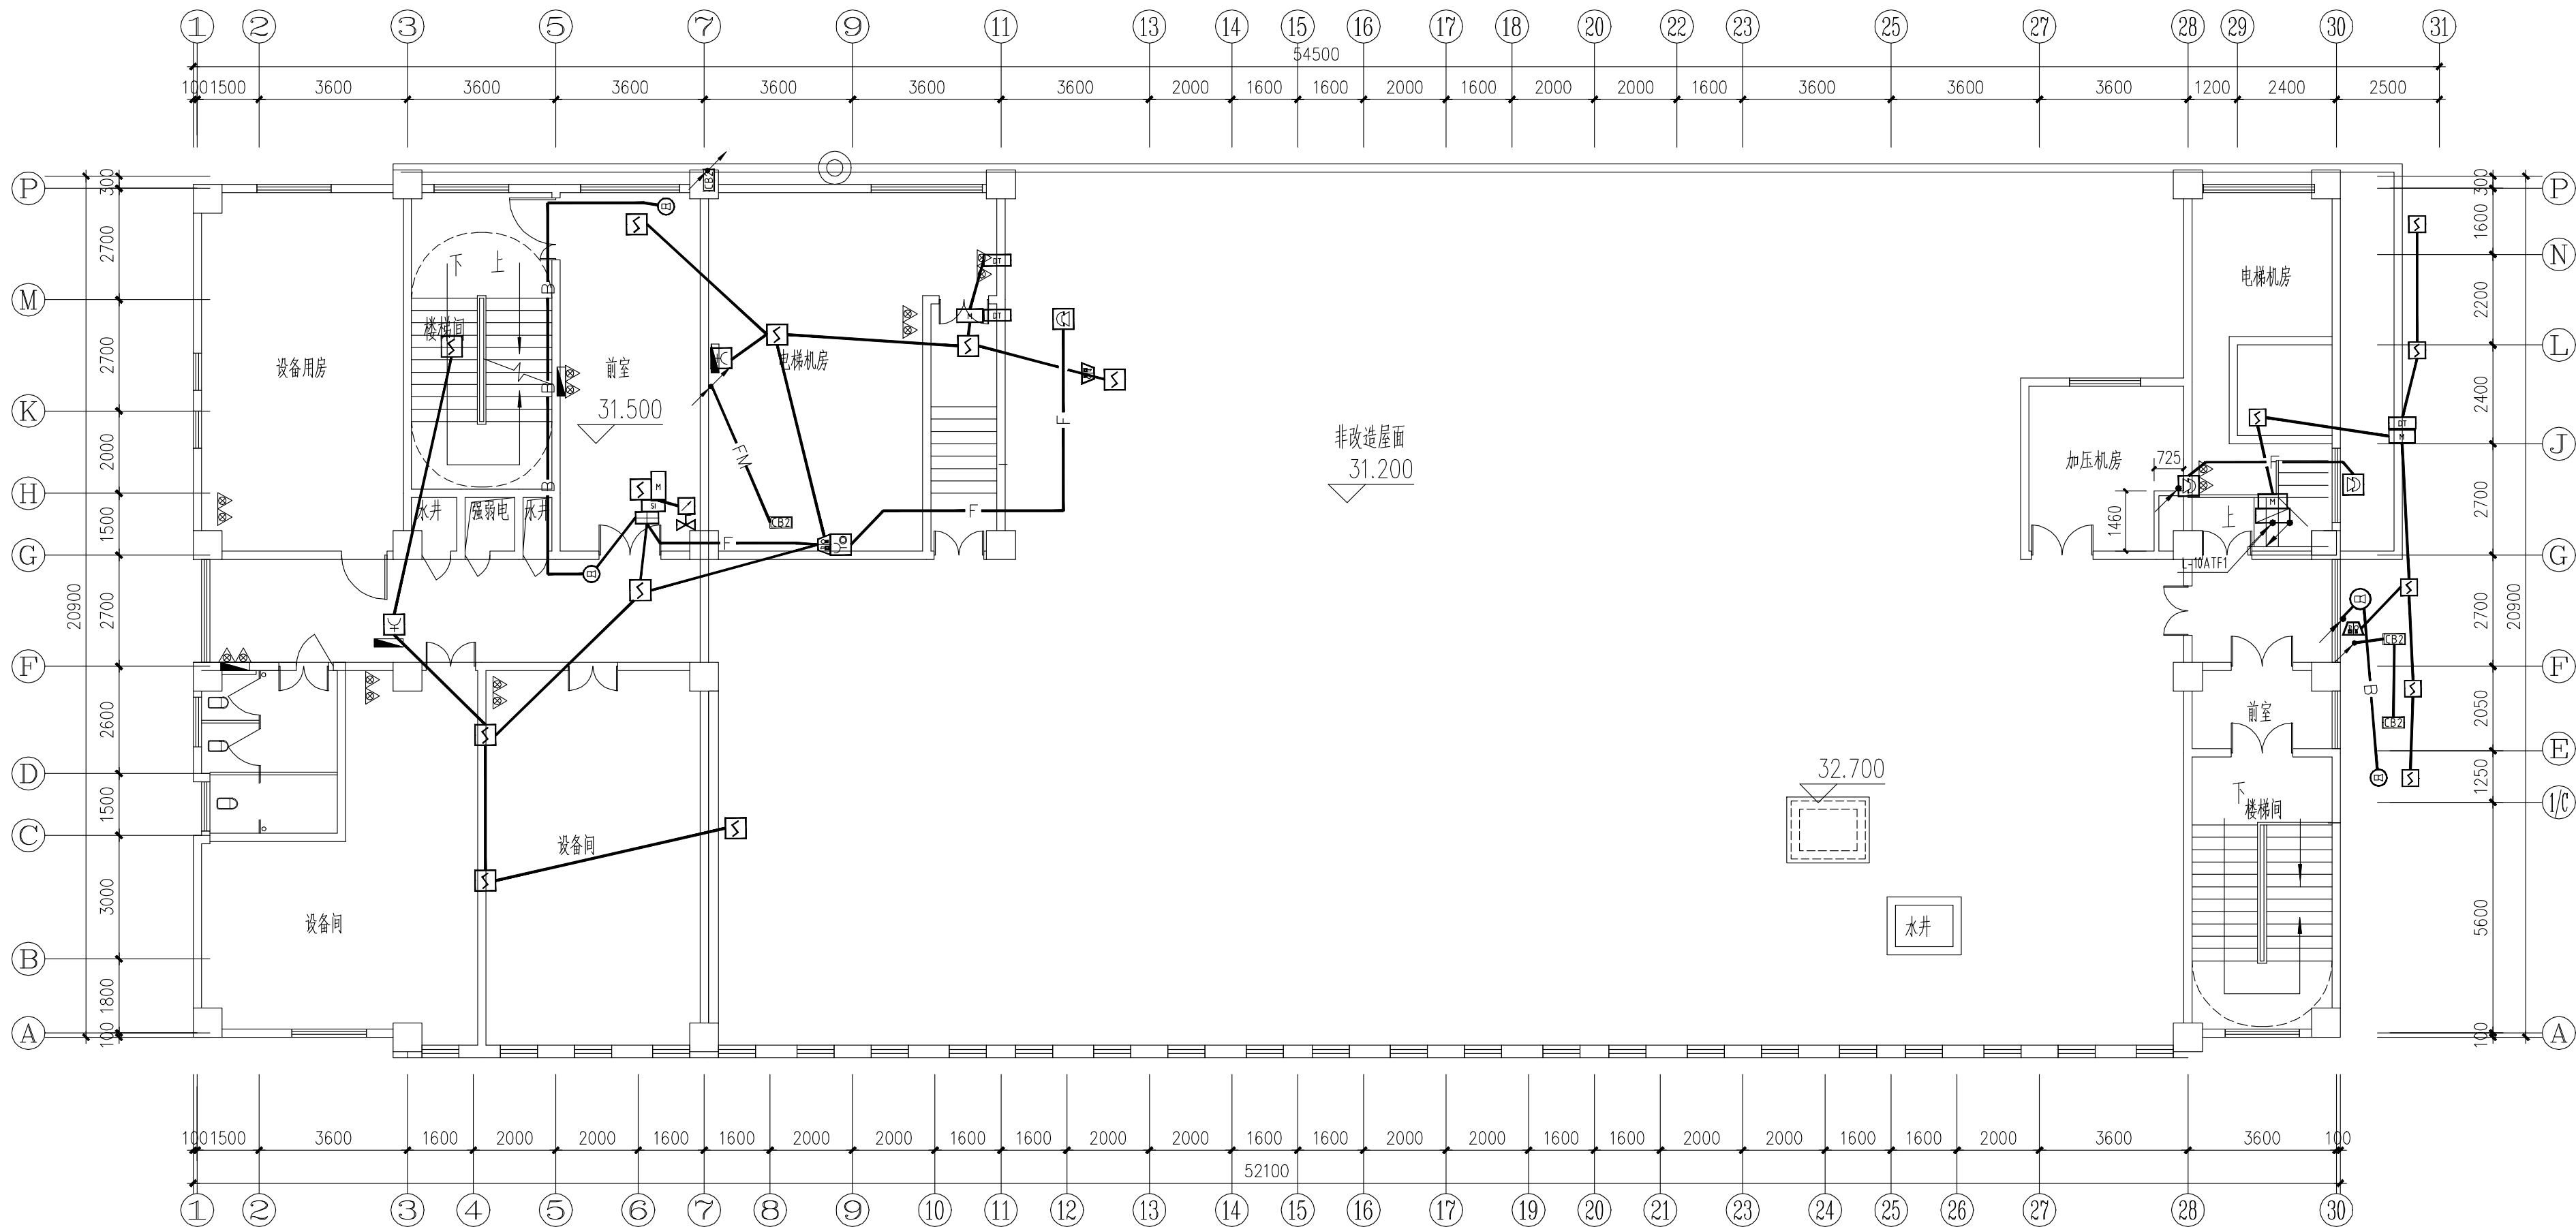


[illegible]

十层消防报警平面图 1:150

本层建筑面积：1149.22m²

图说说明:

- 1、未标注的门定位尺寸均偏墙边200或居中布置;
- 2、所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm, 并应有缓坡过渡;
- 3、管道井及设备间或防水溢出的房间, 门下方均设300高C20细石混凝土门槛, 宽度同墙厚;
- 4、本层未注明区域楼层详见楼层高表, 除注明外所注标高均为建筑完成面标高, 未注明的留洞标高均贴梁底;
- 5、外窗窗台低于900均加设1100高安全防护栏杆; 所有内窗底离地900mm;
- 6、所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃; 所有靠外卫生间均设置高900mm窗台;
- 7、设备机房与有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施, 做法为加设50厚防震隔音玻璃棉外加玻璃布;
- 8、庭院周边编号开关为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙, 其耐火隔热性和耐火完整性均应 $\geq 1.00\text{h}$;
- 9、位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能(消防联动), 位于疏散走道两侧的墙(含玻璃隔墙)耐火极限应 $\geq 1.0\text{h}$;
- 10、走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门(图中已注明)均为非防火疏散门, 可设置为双向开启。



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称	PROJ. NAME
------	------------

岳阳康复医院改造项目

项 名 称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

专业负责
SPE. DESIGNER

DESIGNER

制 图
DRAWER

校 对
CHECKED

审核
 EXAMINED

审定
 APPROVED

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称
DRAWING TITLE

十层消防报警平面图

工程代号	PRO. NO.
------	----------

2024-AK035-13

图 别	D. S.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

电施

版 次
VER. No.

1.0

图号	D. NO.
----	--------

050



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效