


总图 SITE PLAN	建筑 ARCH.	结构 STRUCT.	给排水 WATER S & D.
暖通 H. & C. & VENT.	电气 ELEC.	弱电 WEAK CURRENT	工艺 IND. PROC.



楼梯面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置

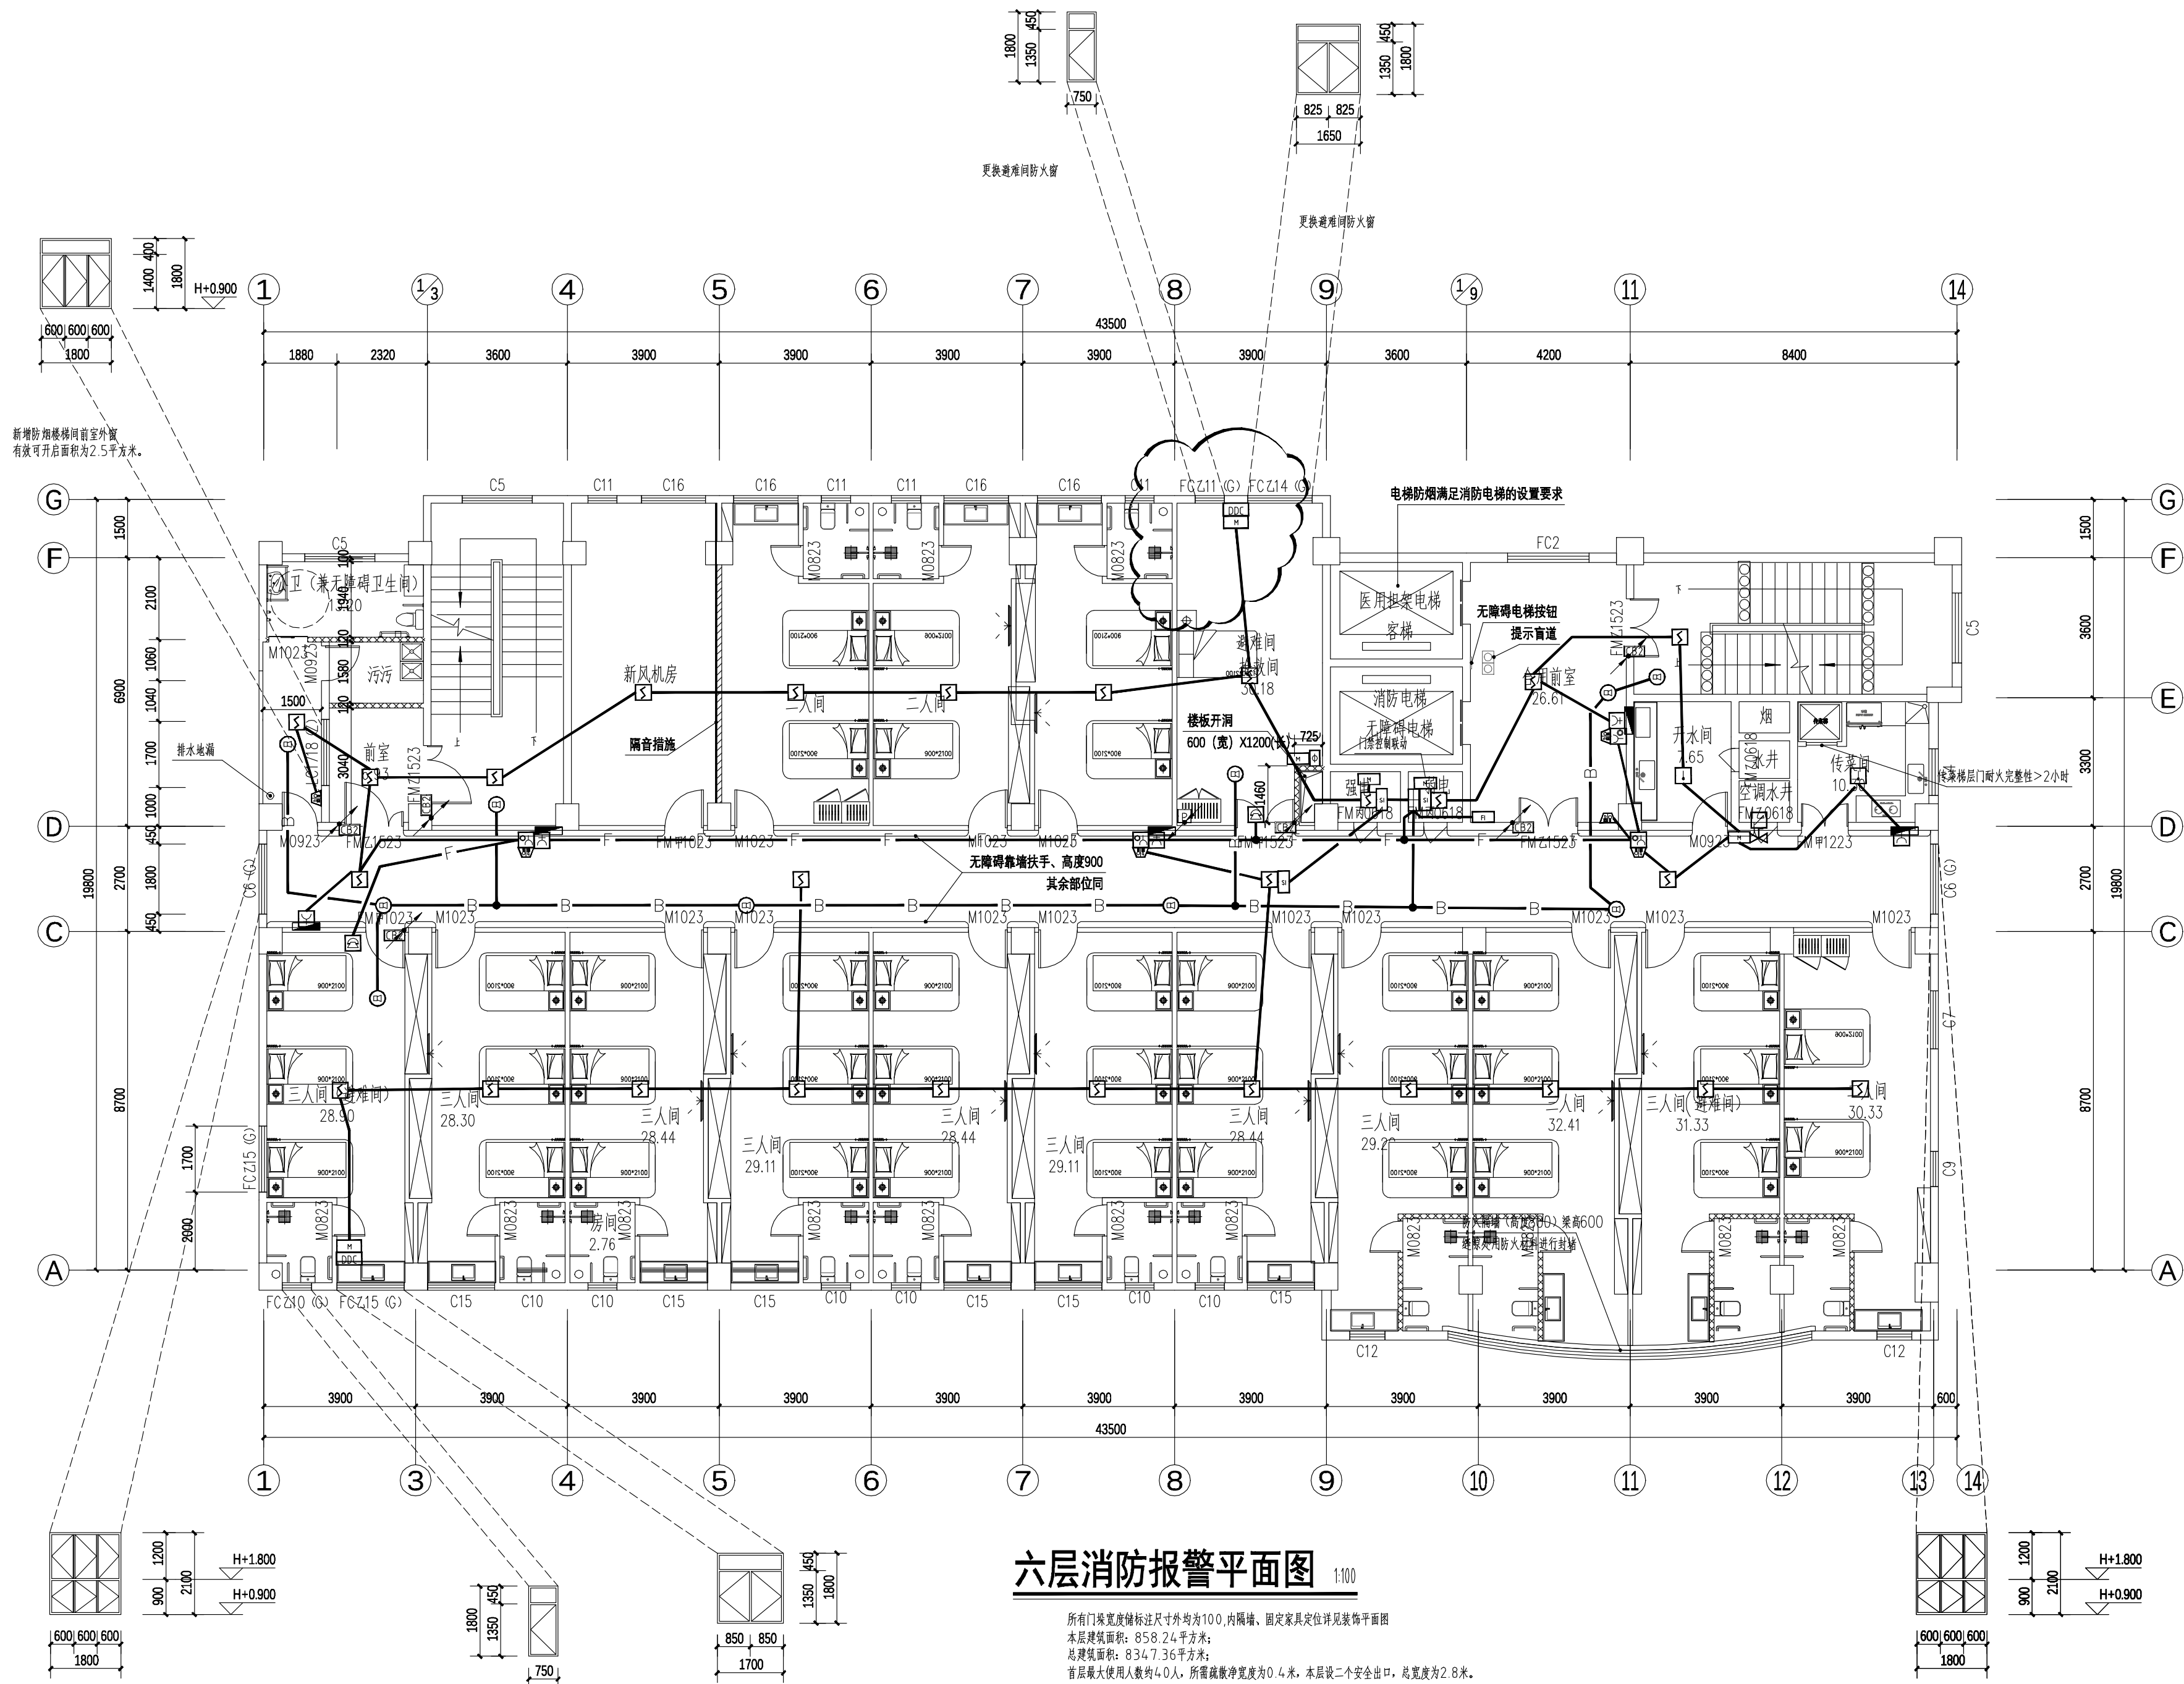

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称
PROJ. NAME


岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
-------------------------	----	---

设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
--------------------------	----	---

专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
------------------------	----	----

设计	王忠	王忠
审核		

DESIGNER	高聰	
校 对		

DRAWER	王忠	王忠
校 对	王忠	王忠

CHECKED	陈明	1/10/17
审 核	林新立	1/10/17

EXAMINED	曹新宇	曹新宇
审 定	胡海峰	胡海峰

注册人
REGISTRANT

出图盖章
STAMP

图 纸 名 称	
DRAWING TITLE	

六层消防报警平面图

工程代号 PRO. NO.	2024-AK035-13
------------------	---------------

图 别 D. S.	电施
--------------	----

版 次 VER. No.	1.0
-----------------	-----

圖 号 D. NO.	044
---------------	-----

日期 2025.05

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效