
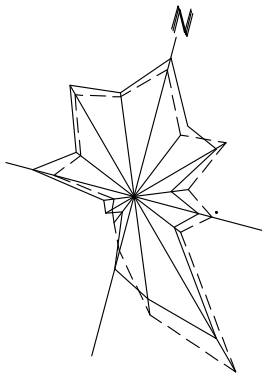


总图 SITE PLAN	建筑 ARCH.	结构 STRUCT.	给排水 WATER S & D.
暖通 A.C. & VENT.	电气 ELEC.	弱电 WEAK CURRENT	工艺 PROCESS

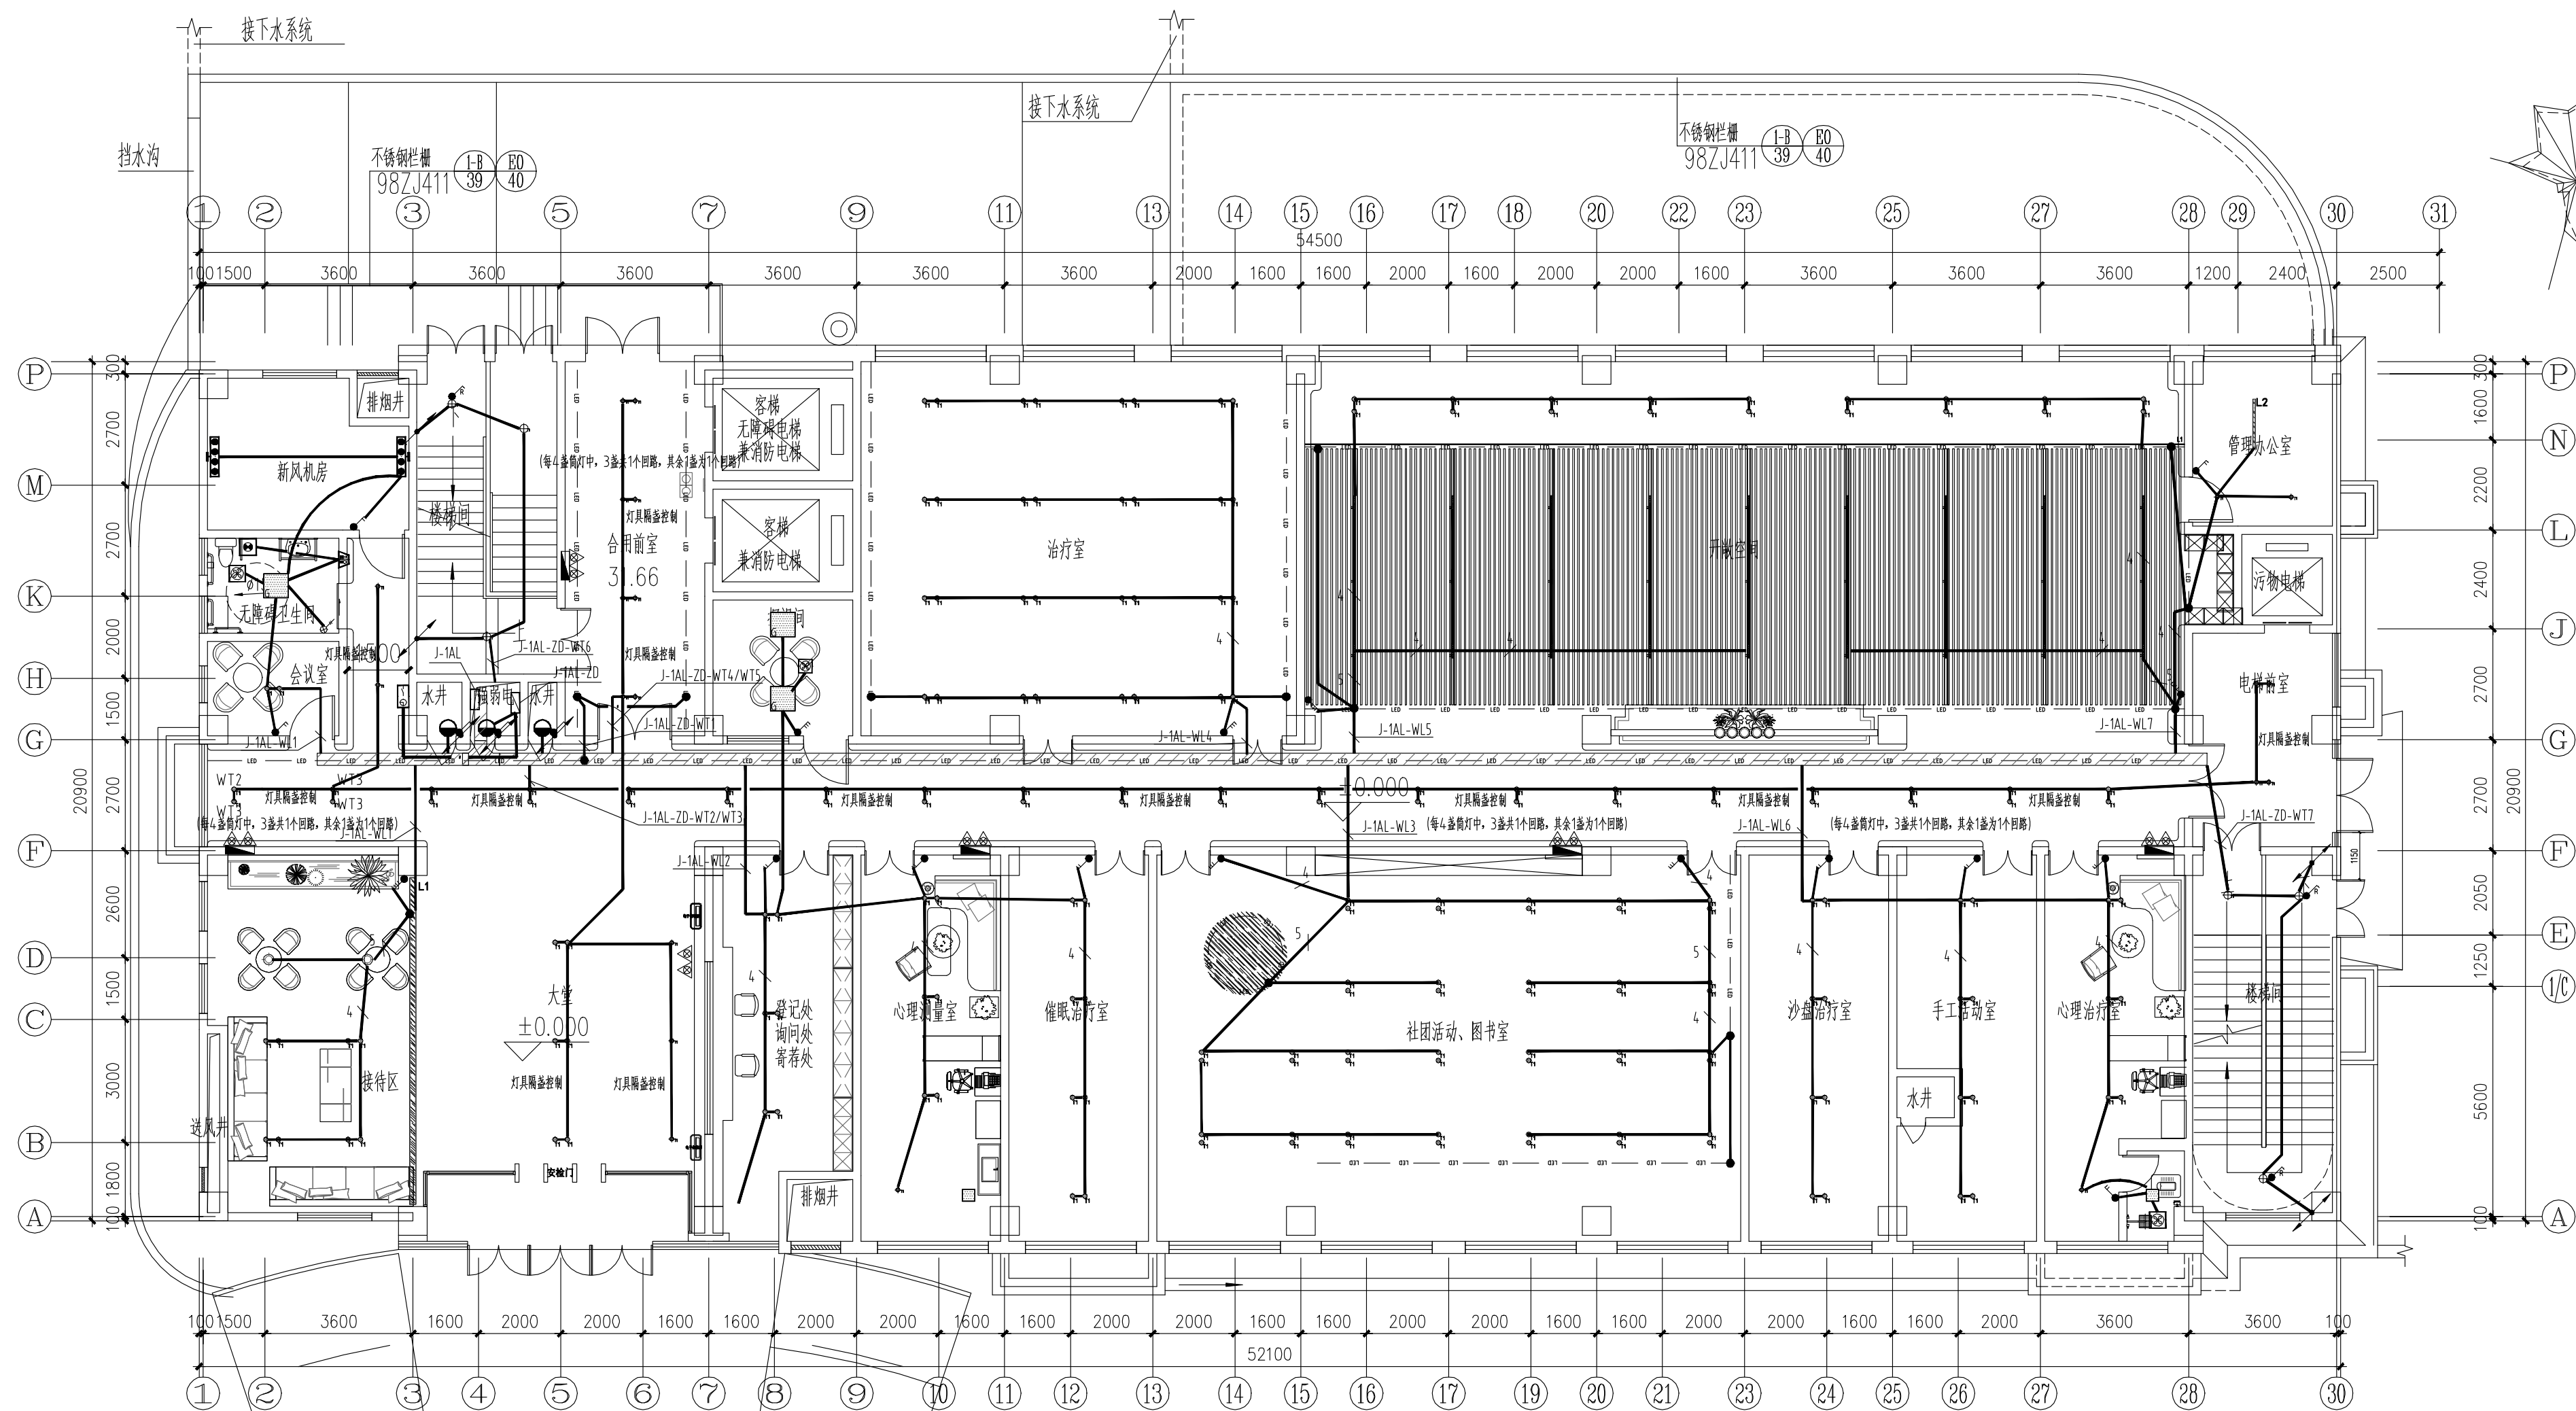

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称
PROJ. NAME


岳阳康复医院改造项目

子项名称
SUB-ITEM

2#精神科住院大楼

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
-------------------------	----	---

设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
--------------------------	----	---

专业负责人	王忠	7 中
-------	----	-----

	王中	王中
--	----	----

DESIGNER		
----------	--	--

制 图	一 次	招
-----	-----	---

DRAWER	—	2 2
校 对		徐 岩

CHECKED	DATE	TIME
宋 培		2011.11.11

EXAMINED	圖判子	1908
中 立		1

APPROVED	胡海峰	胡海峰
----------	-----	-----

REGISTRANT

出图盖章

STAMP

图 纸 名 称	
---------	--

一层普通照明平面图

工程代号	2024-AK025-12
------	---------------

图 别	主 轴
-----	-----

版次	
----	--

VER. No.	
 	

D. NO.	502
□ 招	

DATE	2025.05
------	---------

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效


一层普通照明平面图 1:150



本层建筑面积：1151.47m²
总建筑面积：11641.66m²



疏散计算:	
防火分区	防火分区一
功能	治疗与活动用房
面积 (m ²)	1151.47
安全出口数	2
疏散楼梯形式	封闭楼梯间
疏散距离 (m)	近端≤21.875m; 两个安全出入口之间≤87.5m
疏散人数	116
疏散宽度计算规则	1.00米/百人
疏散宽度要求	1.16米
实际疏散宽度	2.9米
是否满足要求	满足要求

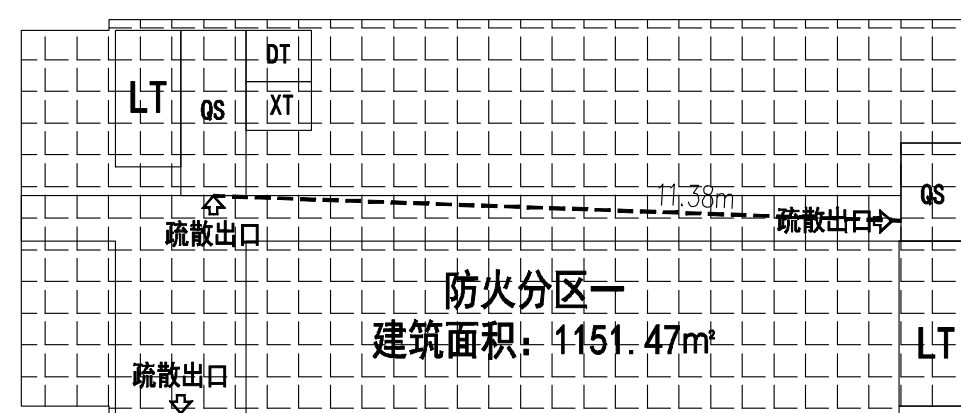图纸说明:

- 1、未标注的定位尺寸均偏墙边200或居中布置;
- 2、所有卫生间完成面比相应楼面完成面低15mm,并应有缓坡过渡;
- 3、管道井及设备间或防水溢进的房间,门下方均设300高C20细石混凝土门槛,宽度同墙厚;
- 4、本层未注明区域标高详见楼层标高表,除注明外所注标高均为建筑完成面标高,未注明的留洞标高均贴梁底;
- 5、外窗窗台低于900均加设1100mm高安全防护栏杆;所有内窗底离地900mm;
- 6、所有靠外卫生间、更衣室窗玻璃为磨砂玻璃;所有靠外卫生间均设置高900mm窗台;
- 7、设备机房等有隔声要求的房间的隔墙应采取隔声措施,做法为加设50厚防震隔声玻璃棉外加玻璃布;
- 8、庭院周边编号开头为“FBQ”的墙体均为玻璃防火墙,其耐火隔热性和耐火完整性均应 $\geq 1.00h$;
- 9、位于疏散通道上的门不应上锁或具有在火灾时自动解锁功能(消防联动),位于疏散走道两侧的墙(含玻璃隔墙)耐火极限应 $\geq 1.0h$;
- 10、走廊上因医疗功能需求设置的玻璃弹簧门(图中已注明)均为非防火疏散门,可设置为双向开启。



图例:  防火分区  防火单元  DT 电梯  XT 消防电梯

 LT 疏散楼梯  QS 前室  DTT 电梯厅 1.81m 疏散距离

