


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 给排水<br>WATER S.D.     | 工艺<br>CRAFT        |
| 结构<br>STRUCT.         | 弱电<br>WEAK CURRENT |
| 建筑<br>ARCH.           | 电气<br>ELECT.       |
| 暖通<br>HEATING & VENT. |                    |

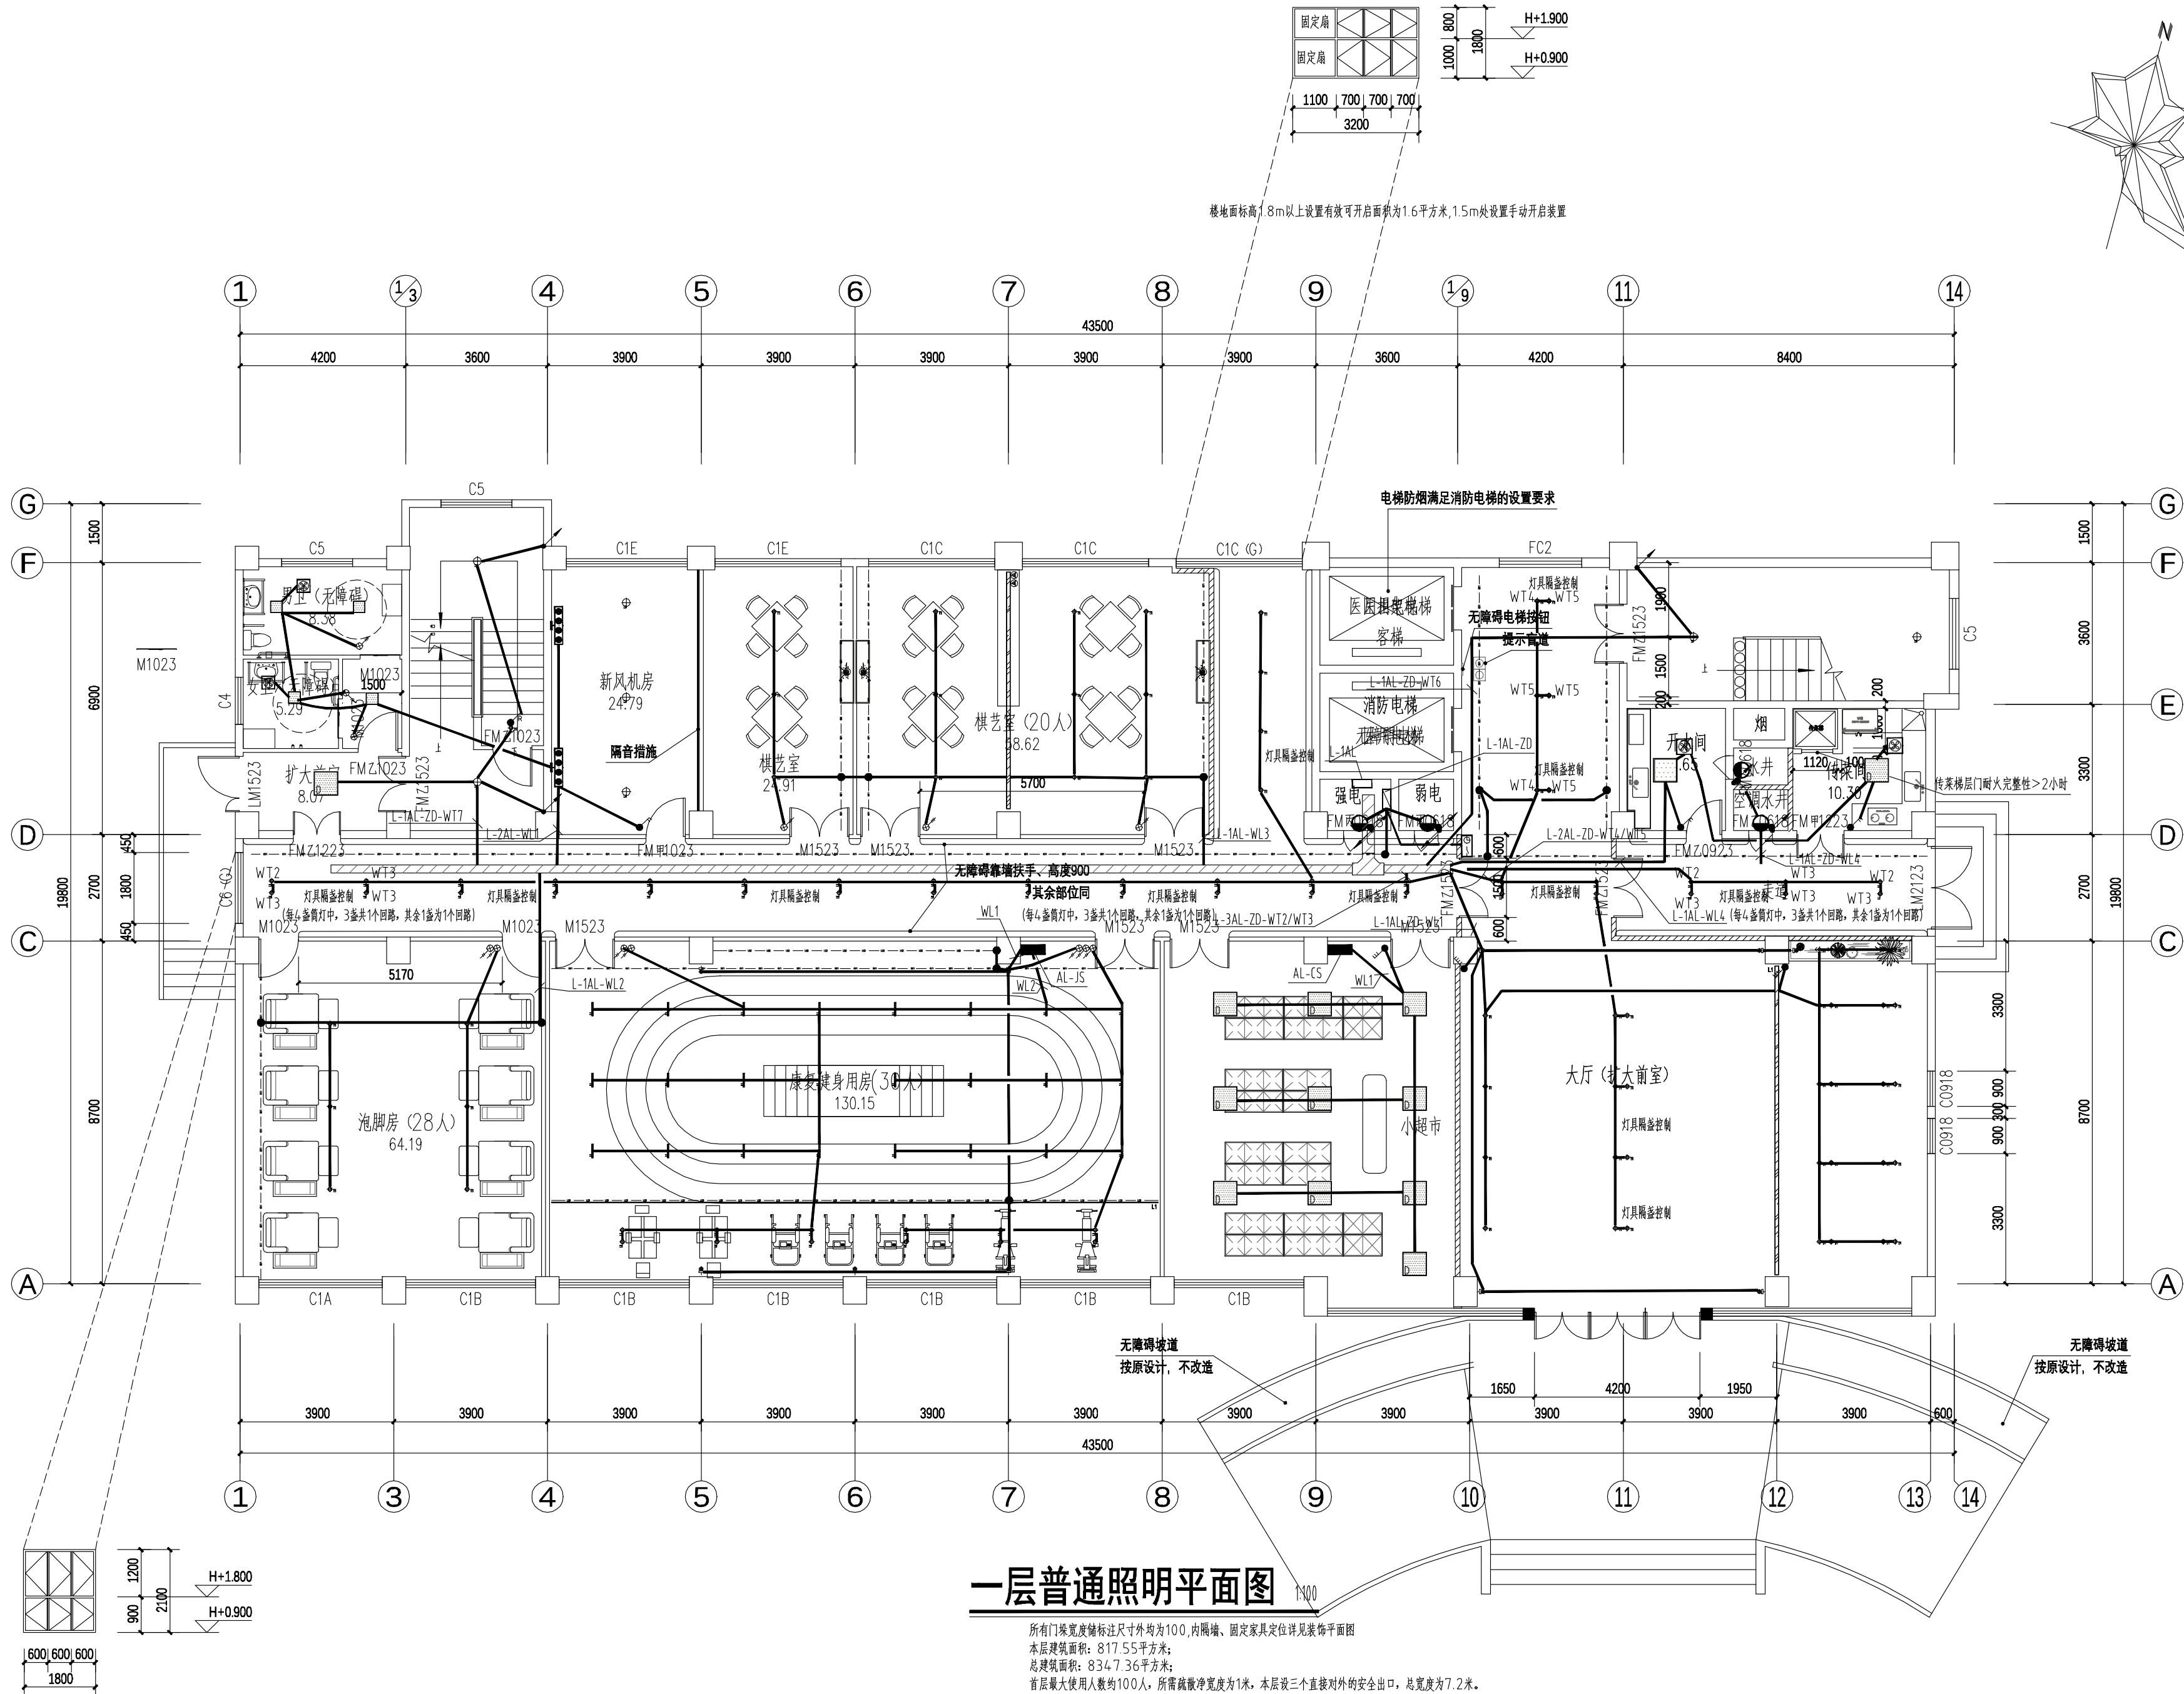

### 一层普通照明平面图

所有门坎宽度标注尺寸均为100,内隔端、固定家具定位详见装饰平面图  
本层建筑面积: 817.55平方米;  
总建筑面积: 8347.36平方米;  
首层最大使用人数约100人,所需疏散净宽度为1米,本层三个直接对外的安全出口,总宽度为7.2米。

更换走道排烟窗  
楼地面标高1.8m以上设置有效开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| 项目经理<br>PROJECT MANAGER  | 蒋霖  | 蒋霖  |
| 设计总负责人<br>CHIEF DESIGNER | 蒋霖  | 蒋霖  |
| 专业负责人<br>SPE. DESIGNER   | 王忠  | 王忠  |
| 设计<br>DESIGNER           | 王忠  | 王忠  |
| 制图<br>DRAWER             | 王忠  | 王忠  |
| 校对<br>CHECKED            | 陈昕  | 陈昕  |
| 审核<br>EXAMINED           | 曾新宇 | 曾新宇 |
| 审定<br>APPROVED           | 胡海峰 | 胡海峰 |

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

一层普通照明平面图

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 工程代号<br>PRO. NO. | 2024-AK035-13 |
| 图别<br>D. S.      | 电施            |
| 版次<br>VER. No.   | 1.0           |
| 图号<br>D. NO.     | 058           |
| 日期<br>DATE       | 2025.05       |

本图需加盖本司出图签章, 否则一律无效