

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院


工程名称  
PROJECT NAME


岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
-------------------------	----	---

设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
--------------------------	----	---

专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
------------------------	----	----

设 计	王忠	王忠
-----	----	----

DESIGNER	高聪	
----------	----	--

制 图 DRAWER	王忠	王忠
---------------	----	----

校 对 CHECKED	陈昕	陈昕
----------------	----	----

审核 EXAMINED	曾新宇	
----------------	-----	---

审 定 APPROVED	胡海峰	
-----------------	-----	---

REGISTRANT

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

出图盖章

© 1999 Blackwell Science Ltd

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

图 纸 名 称	
---------	--

ING TITLE

六层普通照明平面图

工程代目	
------	--


工程代号 PRO. NO.	2024-AK035-13
图 号	

国 别 D. S.	电 施
版 次	

版 次 VER. No.	1.0
图 号	

D. NO.	063
日 期	

DATE	2025.05
------	---------

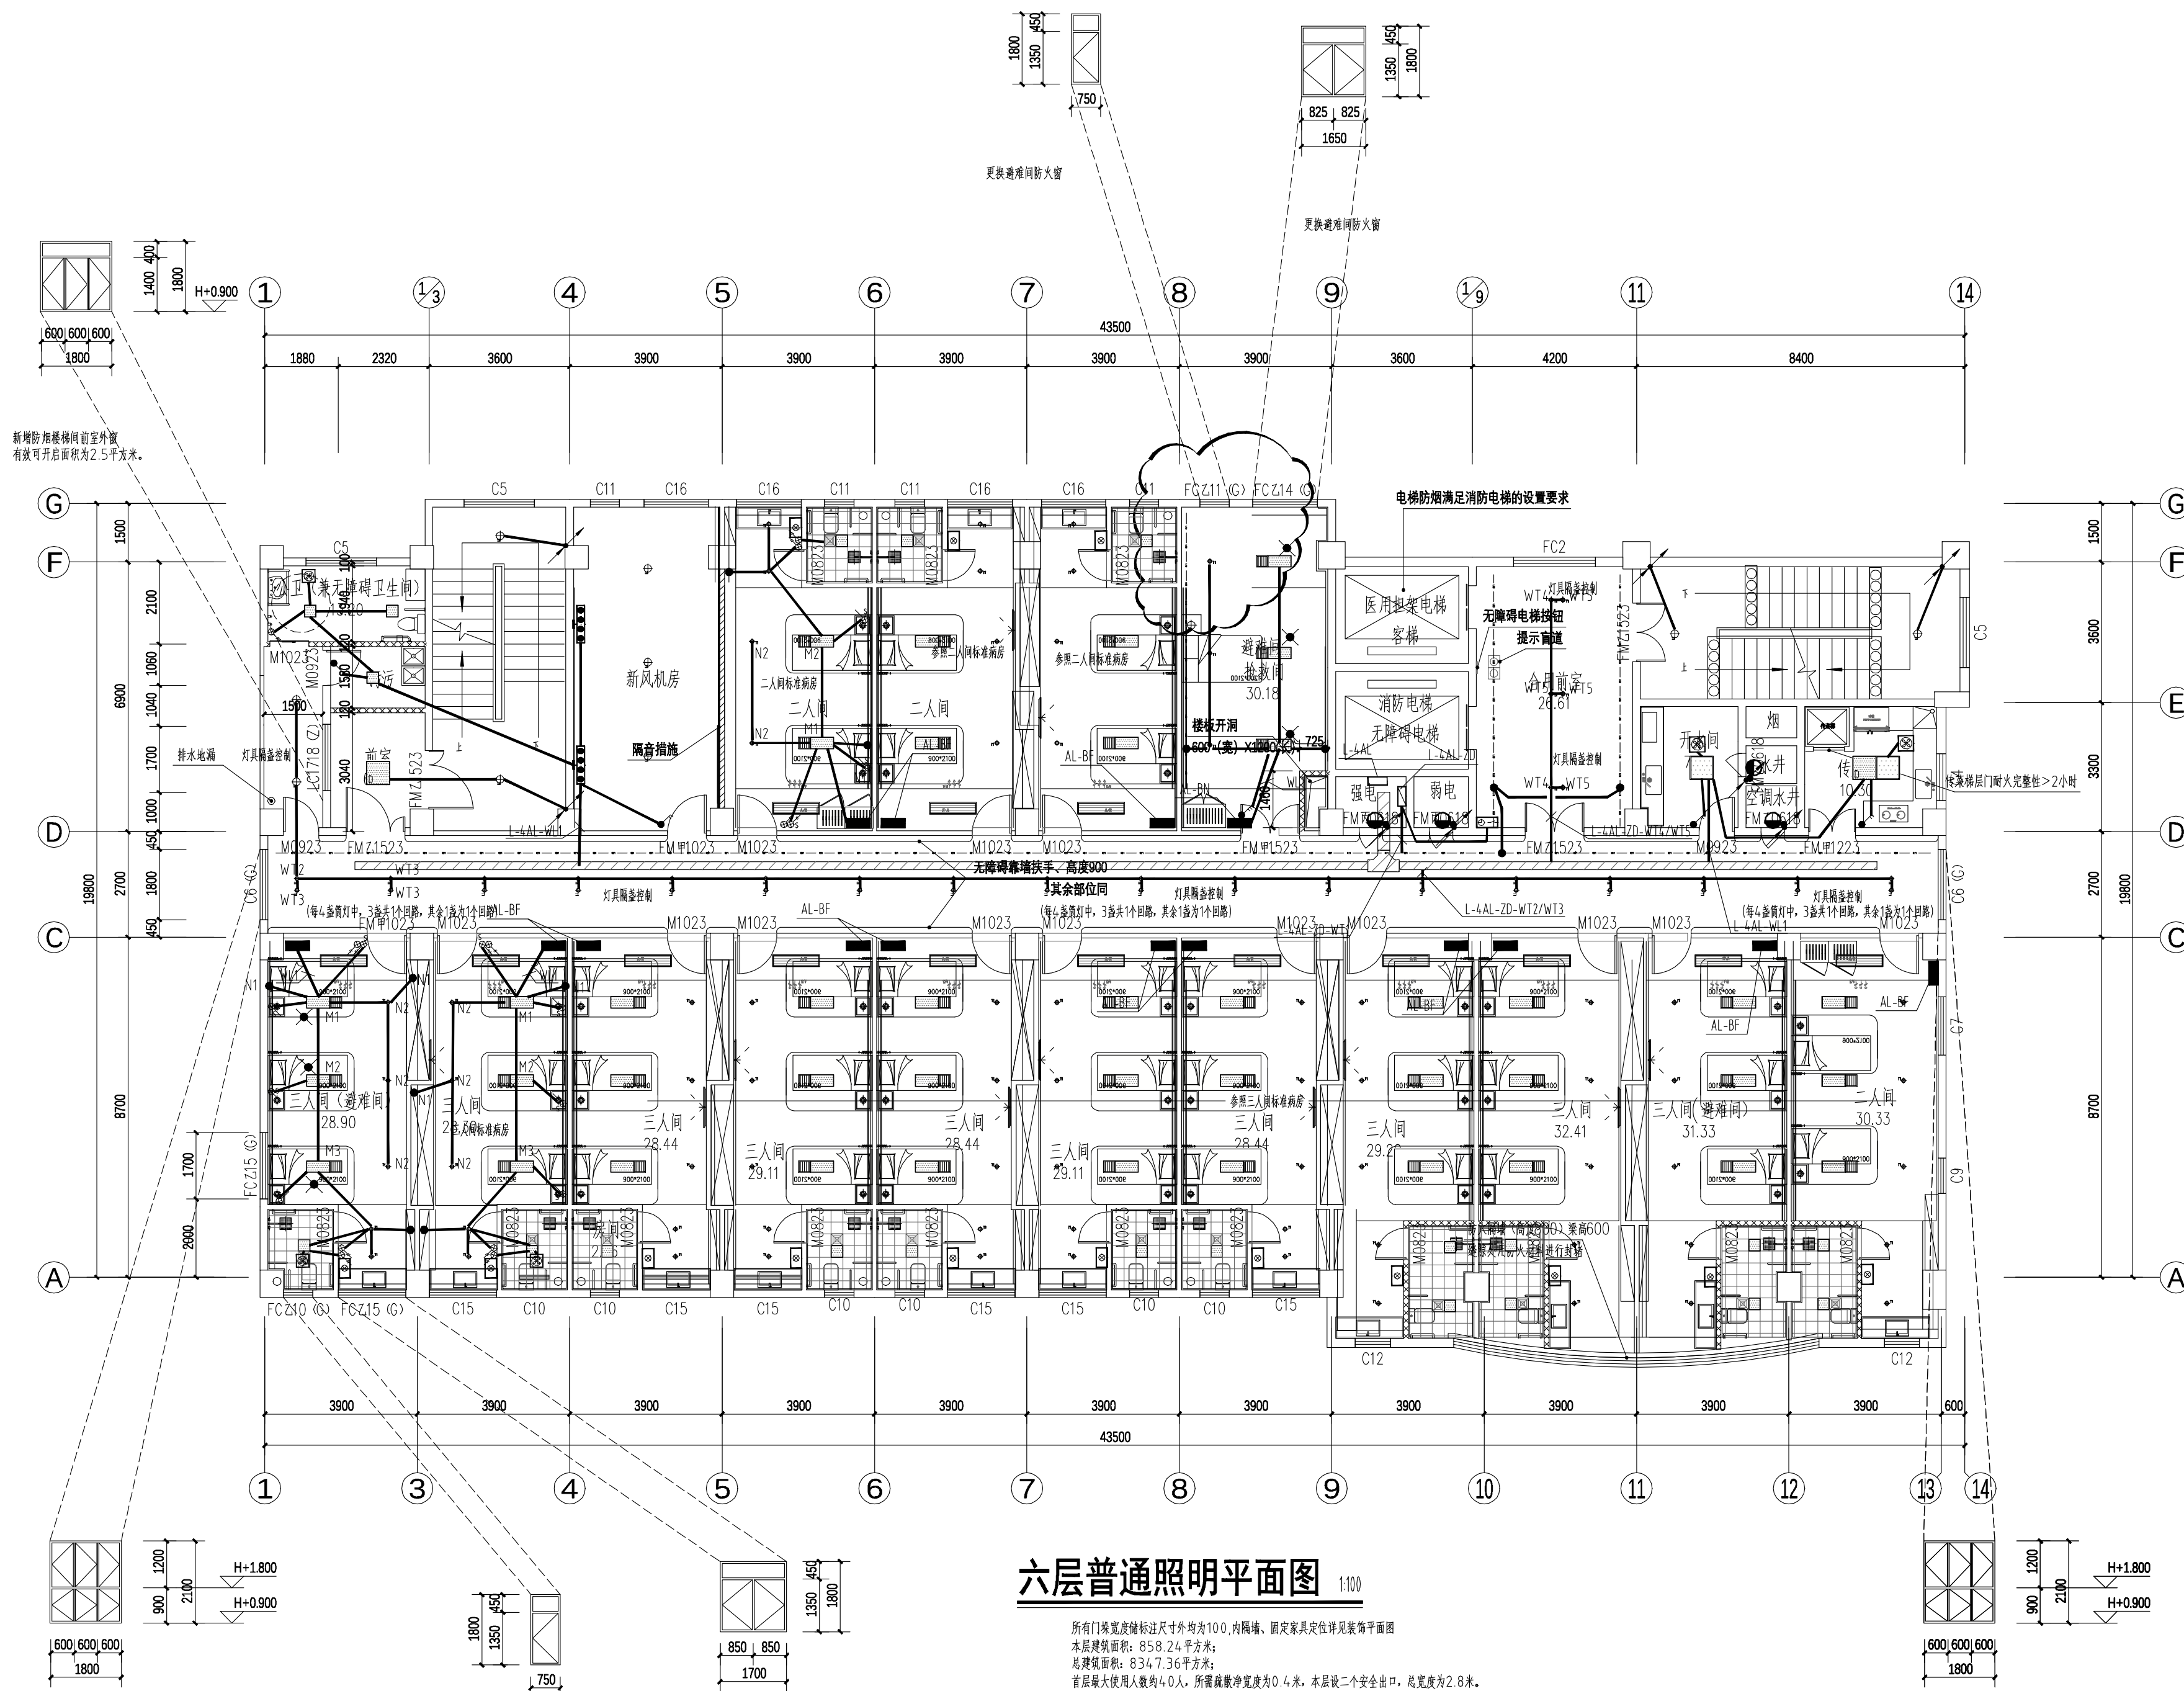

六层普通照明平面图 1:100

所有门垛宽度标注尺寸外均为100,内隔墙、固定家具定位详见装饰平面图  
本层建筑面积:858.24平方米;  
总建筑面积:8347.36平方米;  
首层最大使用人数约40人,所需疏散净宽度为0.4米,本层设二个安全出口,总宽度为2.8米。

梯地面标高18m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,15m处设置手动开启装置

更换避难间防火门

更换避难间防火窗

楼梯间标高18m以上设置有效开启面积为2.1平方米,15m外设置手动开启装置。



本图需加盖本司出图签章，否则一律无效