


总图 SITE PLAN	暖通 A.C. & VENT.
-----------------	--------------------



注：自喷系统末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用措施。

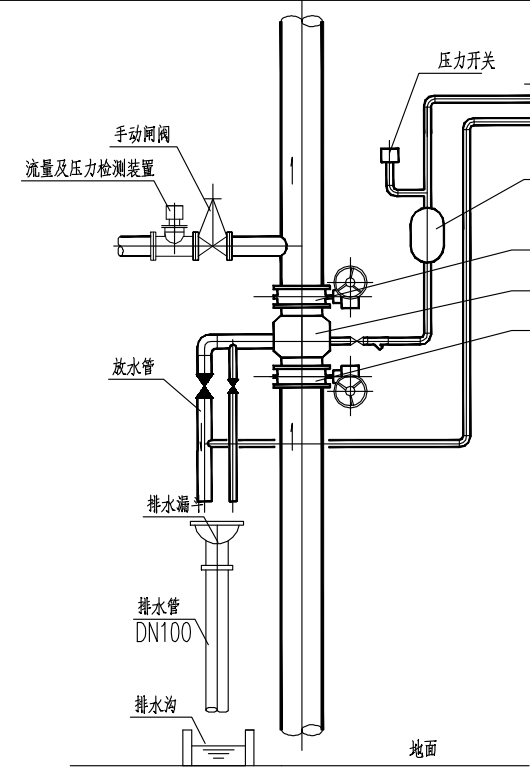

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效