

给排水 WATER & D. DRIFT	结构 STRUCT.	弱电 WEAK CURRENT	建筑 ARCH.	电气 ELECT.	暖通 HEATING & VENT.
----------------------------	---------------	--------------------	-------------	--------------	-----------------------



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳康复医院改造项目

子项名称  
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	蒋霖
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	蒋霖
专业负责人 SPE. DESIGNER	王忠	王忠
设计 DESIGNER	王忠	王忠
制图 DRAWER	王忠	王忠
校对 CHECKED	陈昕	陈昕
审核 EXAMINED	曾新宇	曾新宇
审定 APPROVED	胡海峰	胡海峰

注册人  
REGISTRANT

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

八层普通照明平面图

工程代号  
PRO. NO.

2024-AK035-13

图别  
D. S.

电施

版次  
VER. No.

1.0


图号  
D. NO.

065

日期  
DATE

2025.05

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效

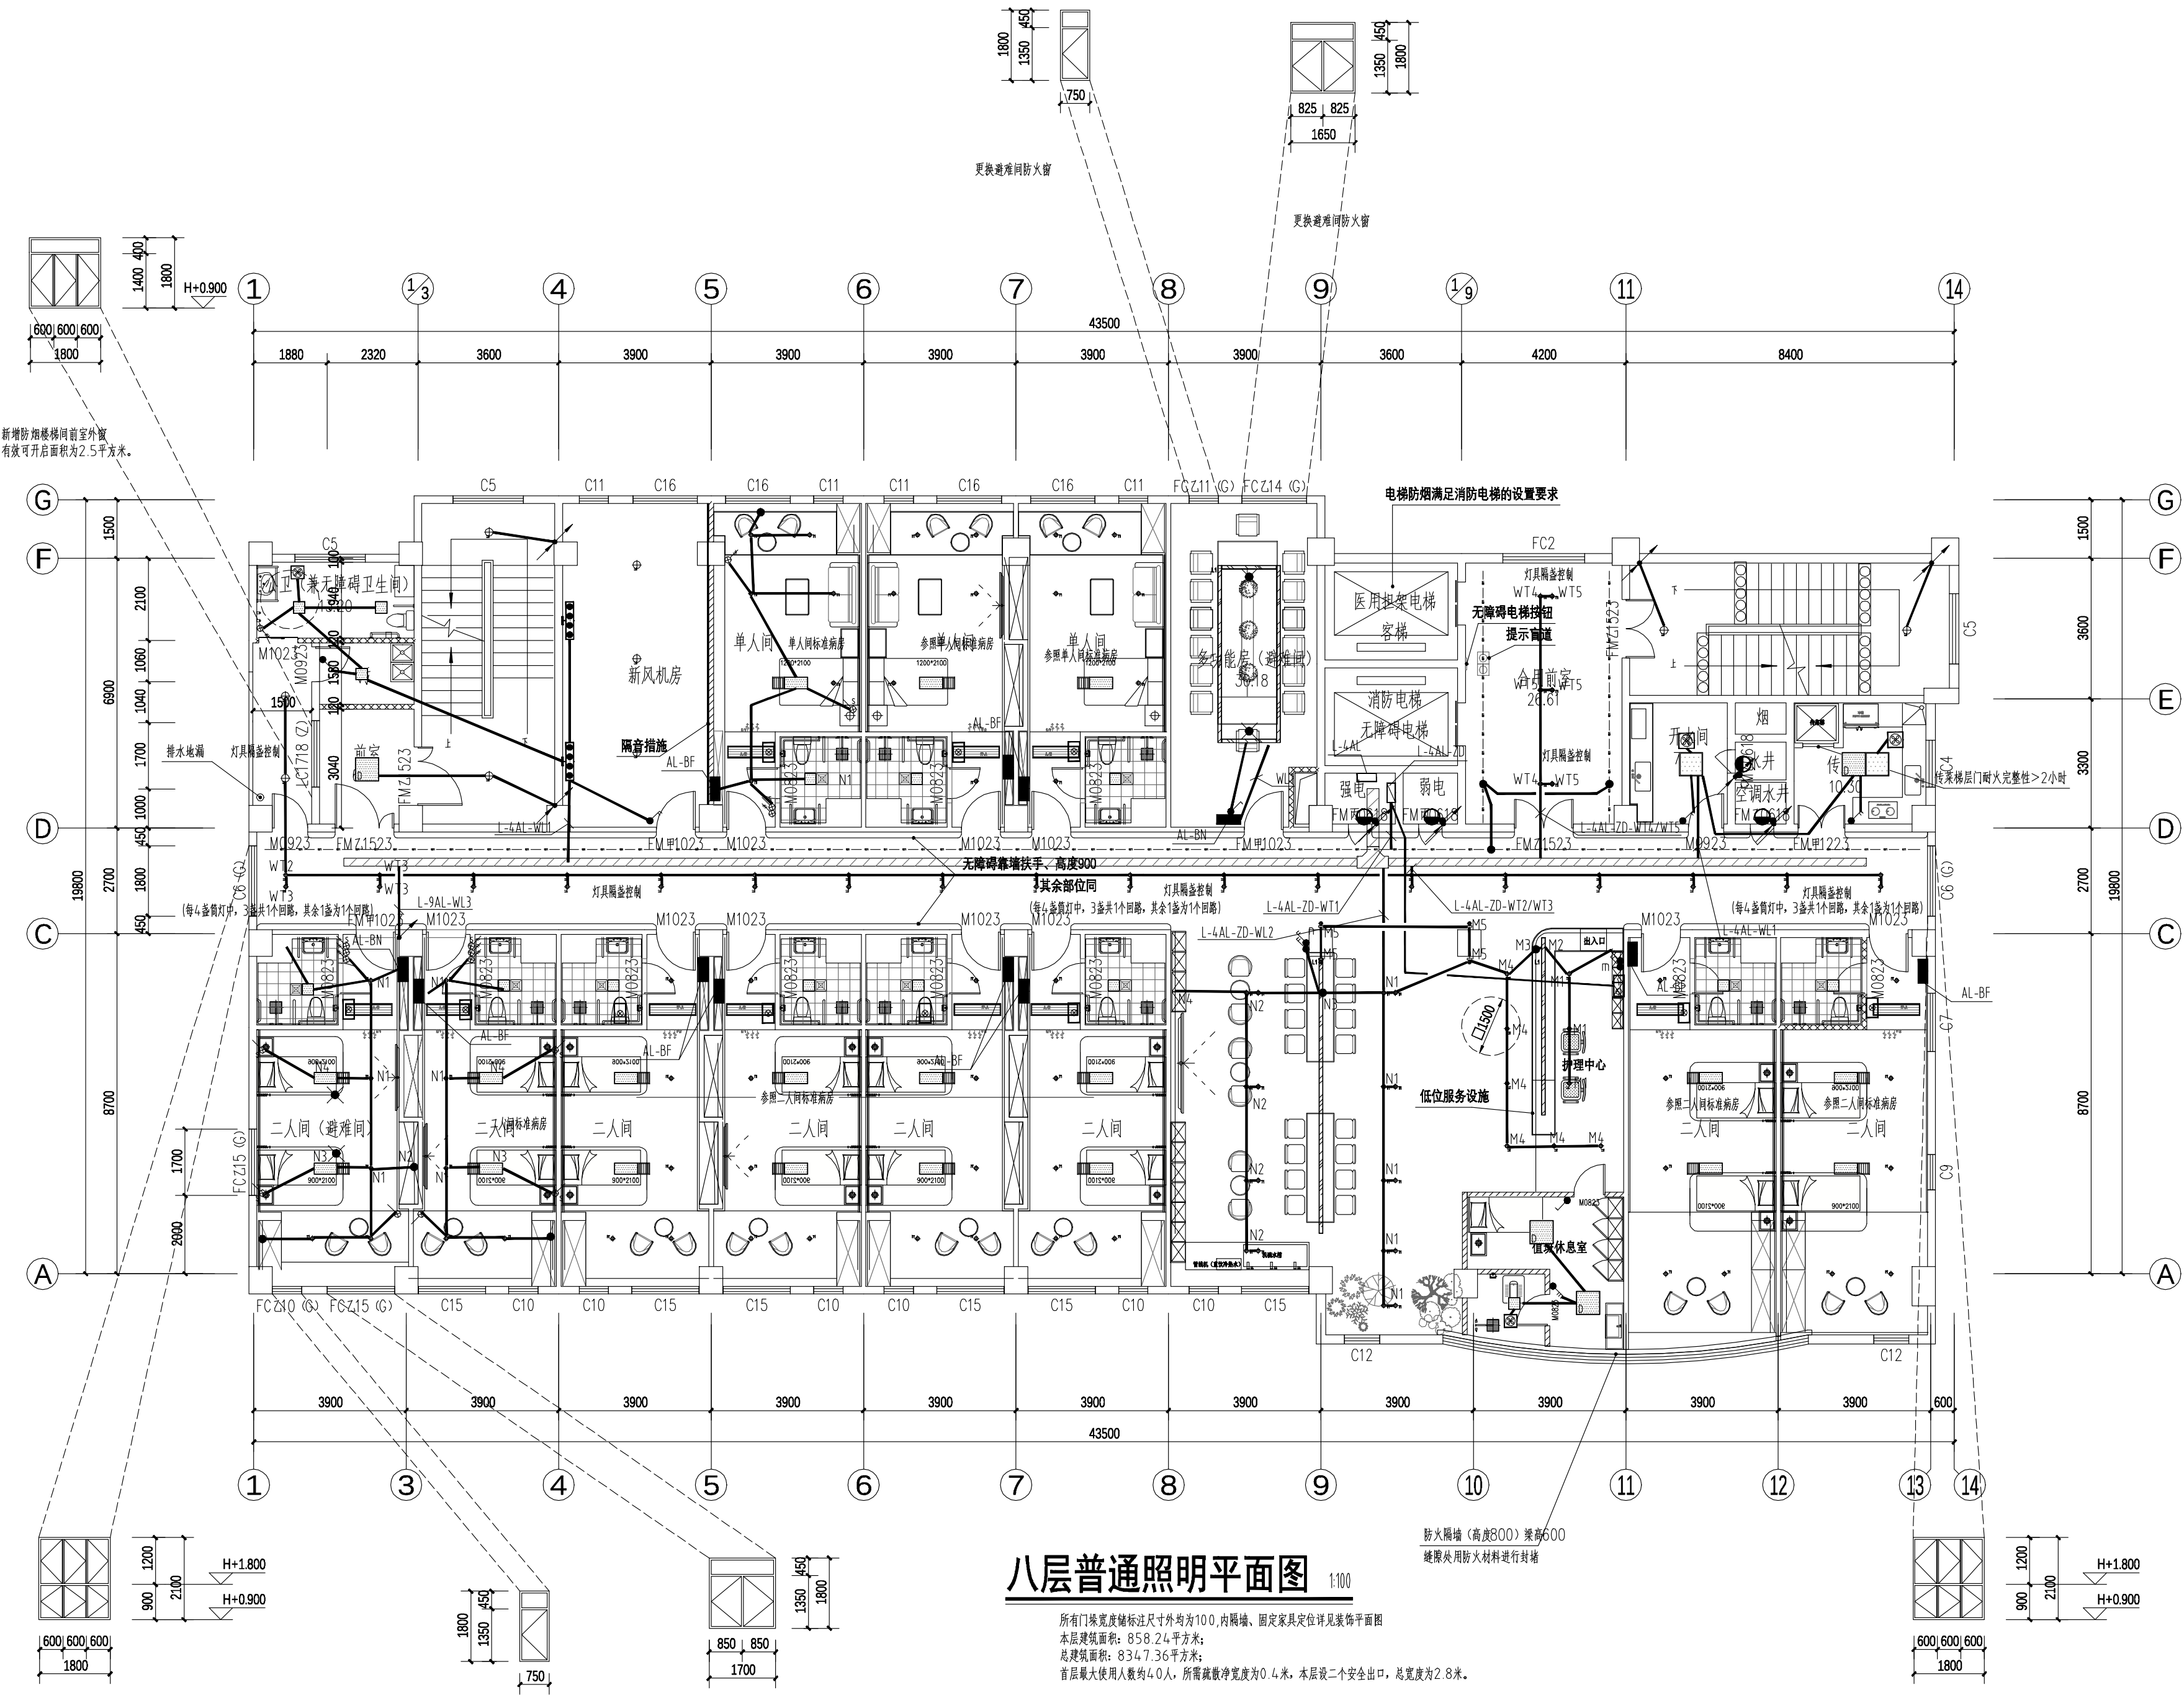

### 八层普通照明平面图 1:100

所有门垛宽度标注尺寸均为100，内隔墙、固定家具定位详见装饰平面图  
本层建筑面积：858.24平方米；  
总建筑面积：8347.36平方米；  
首层最大使用人数约40人，所需疏散净宽度为0.4米，本层设二个安全出口，总宽度为2.8米。

更换走道排烟窗  
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米，1.5m处设置手动开启装置

更换避难间防火窗

更换避难间防火窗

防火隔墙（高度2000）兼作600  
缝隙处用防火材料进行封堵

更换走道排烟窗  
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米，1.5m处设置手动开启装置

