


总图 SITE PLAN	建筑 ARCH.	结构 STRUCT.	给排水 WATER S & D.
暖通 H. & C. & VENT.	电气 ELEC.	弱电 WEAK CURRENT	工艺 IND. PROC.



更换走道排烟窗
楼地面标高1.8m以上设置有效可开启面积为2.1平方米,1.5m处设置手动开启装置

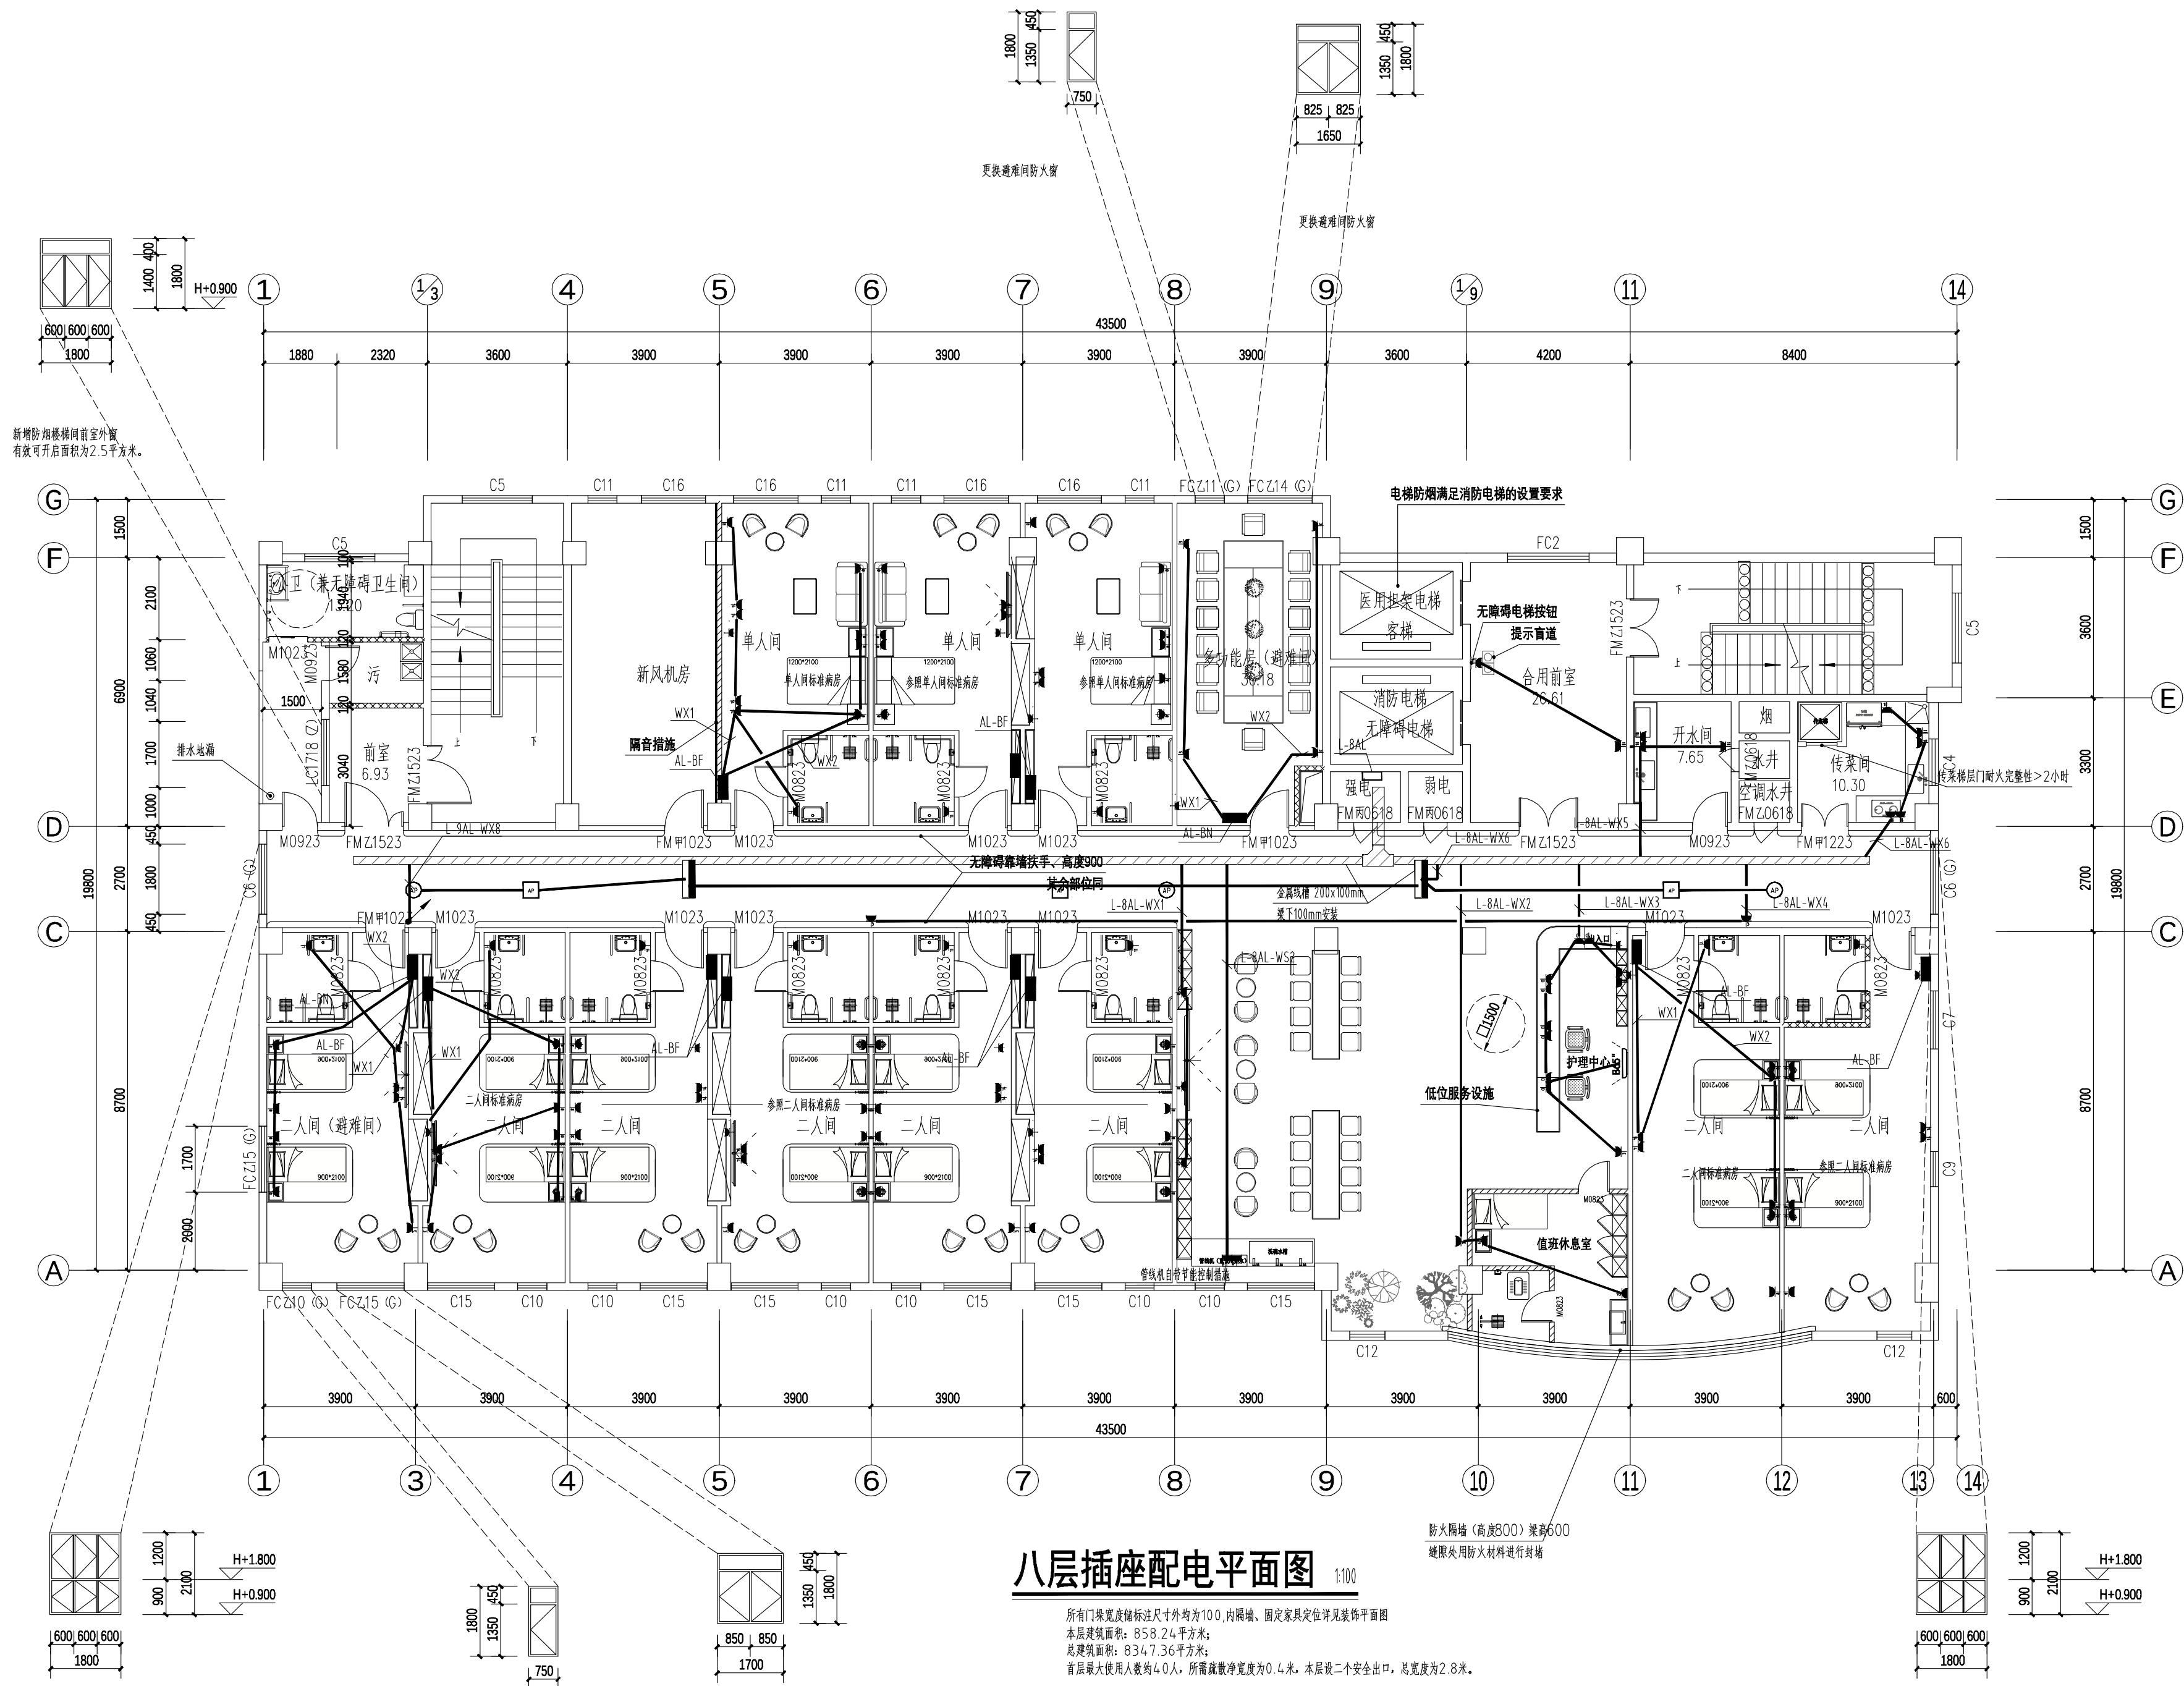

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效