

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不妥事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未能设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305		
--	--	--

项目负责人	陈志宇	陈 志 宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	胡佳梦	胡佳梦
设 计 人	乔 铁	乔 铁

档案号:	
建设单位:	岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区江城发展集团有限公司)

工程名称:	剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程
-------	-----------------------------

子项名称:	仓库改造
-------	------

图 名:	B/C区柱脚锚栓预埋布置图
------	---------------

图 说:	施工图
------	-----

日 期:	2025.07.
------	----------

比 例:	1:100
------	-------

图 号:	结施-19
------	-------

版本号:	A
------	---

版本说明:	
-------	--


版本	日期	审核	备注
----	----	----	----

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

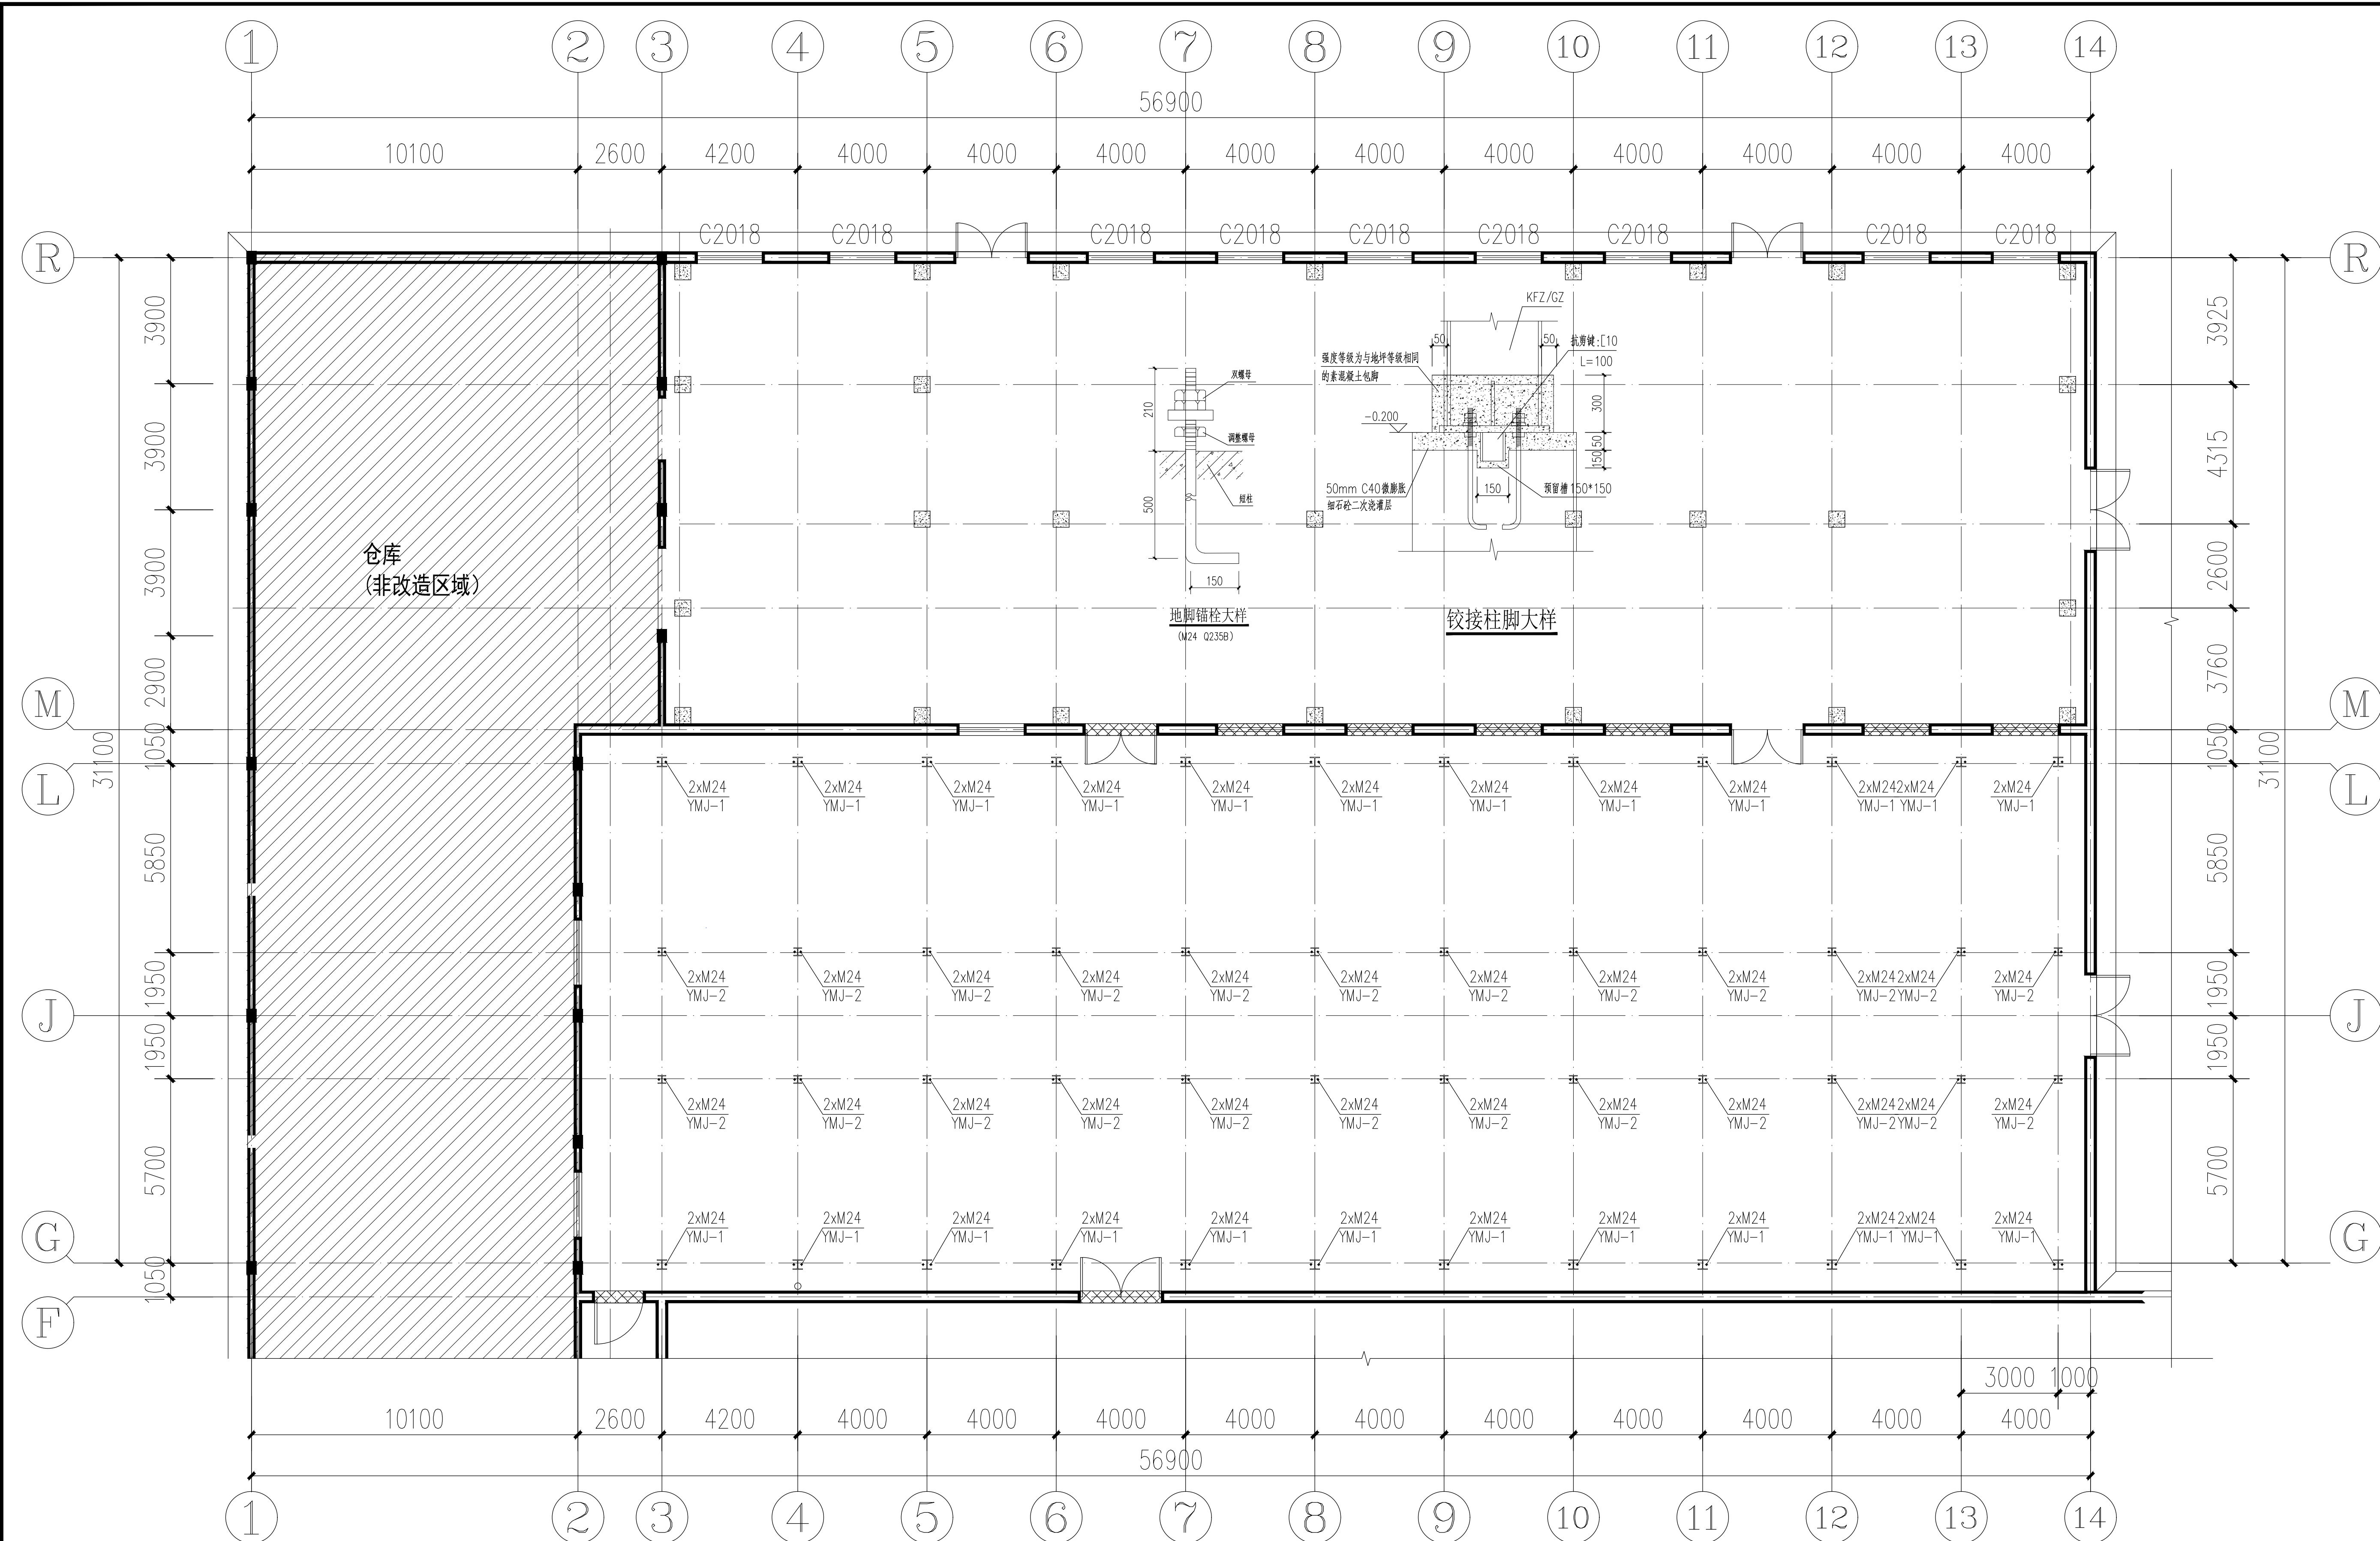

B/C区柱脚锚栓预埋布置图

- 说明:
- 1、锚栓材料为Q235B。
 - 2、在主刚架安装就位后, 锚栓垫板须与钢柱脚焊接。
 - 3、柱脚螺栓预埋精度误差为:
 - a、各轴线间距小于 $\pm 5\text{mm}$
 - b、同一柱位螺栓间距小于 $\pm 3\text{mm}$
 - c、以上两项合并小于 $\pm 5\text{mm}$
 - 4、锚栓丝扣长度不小于 210mm 。

