

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不妥事宜，请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未能设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

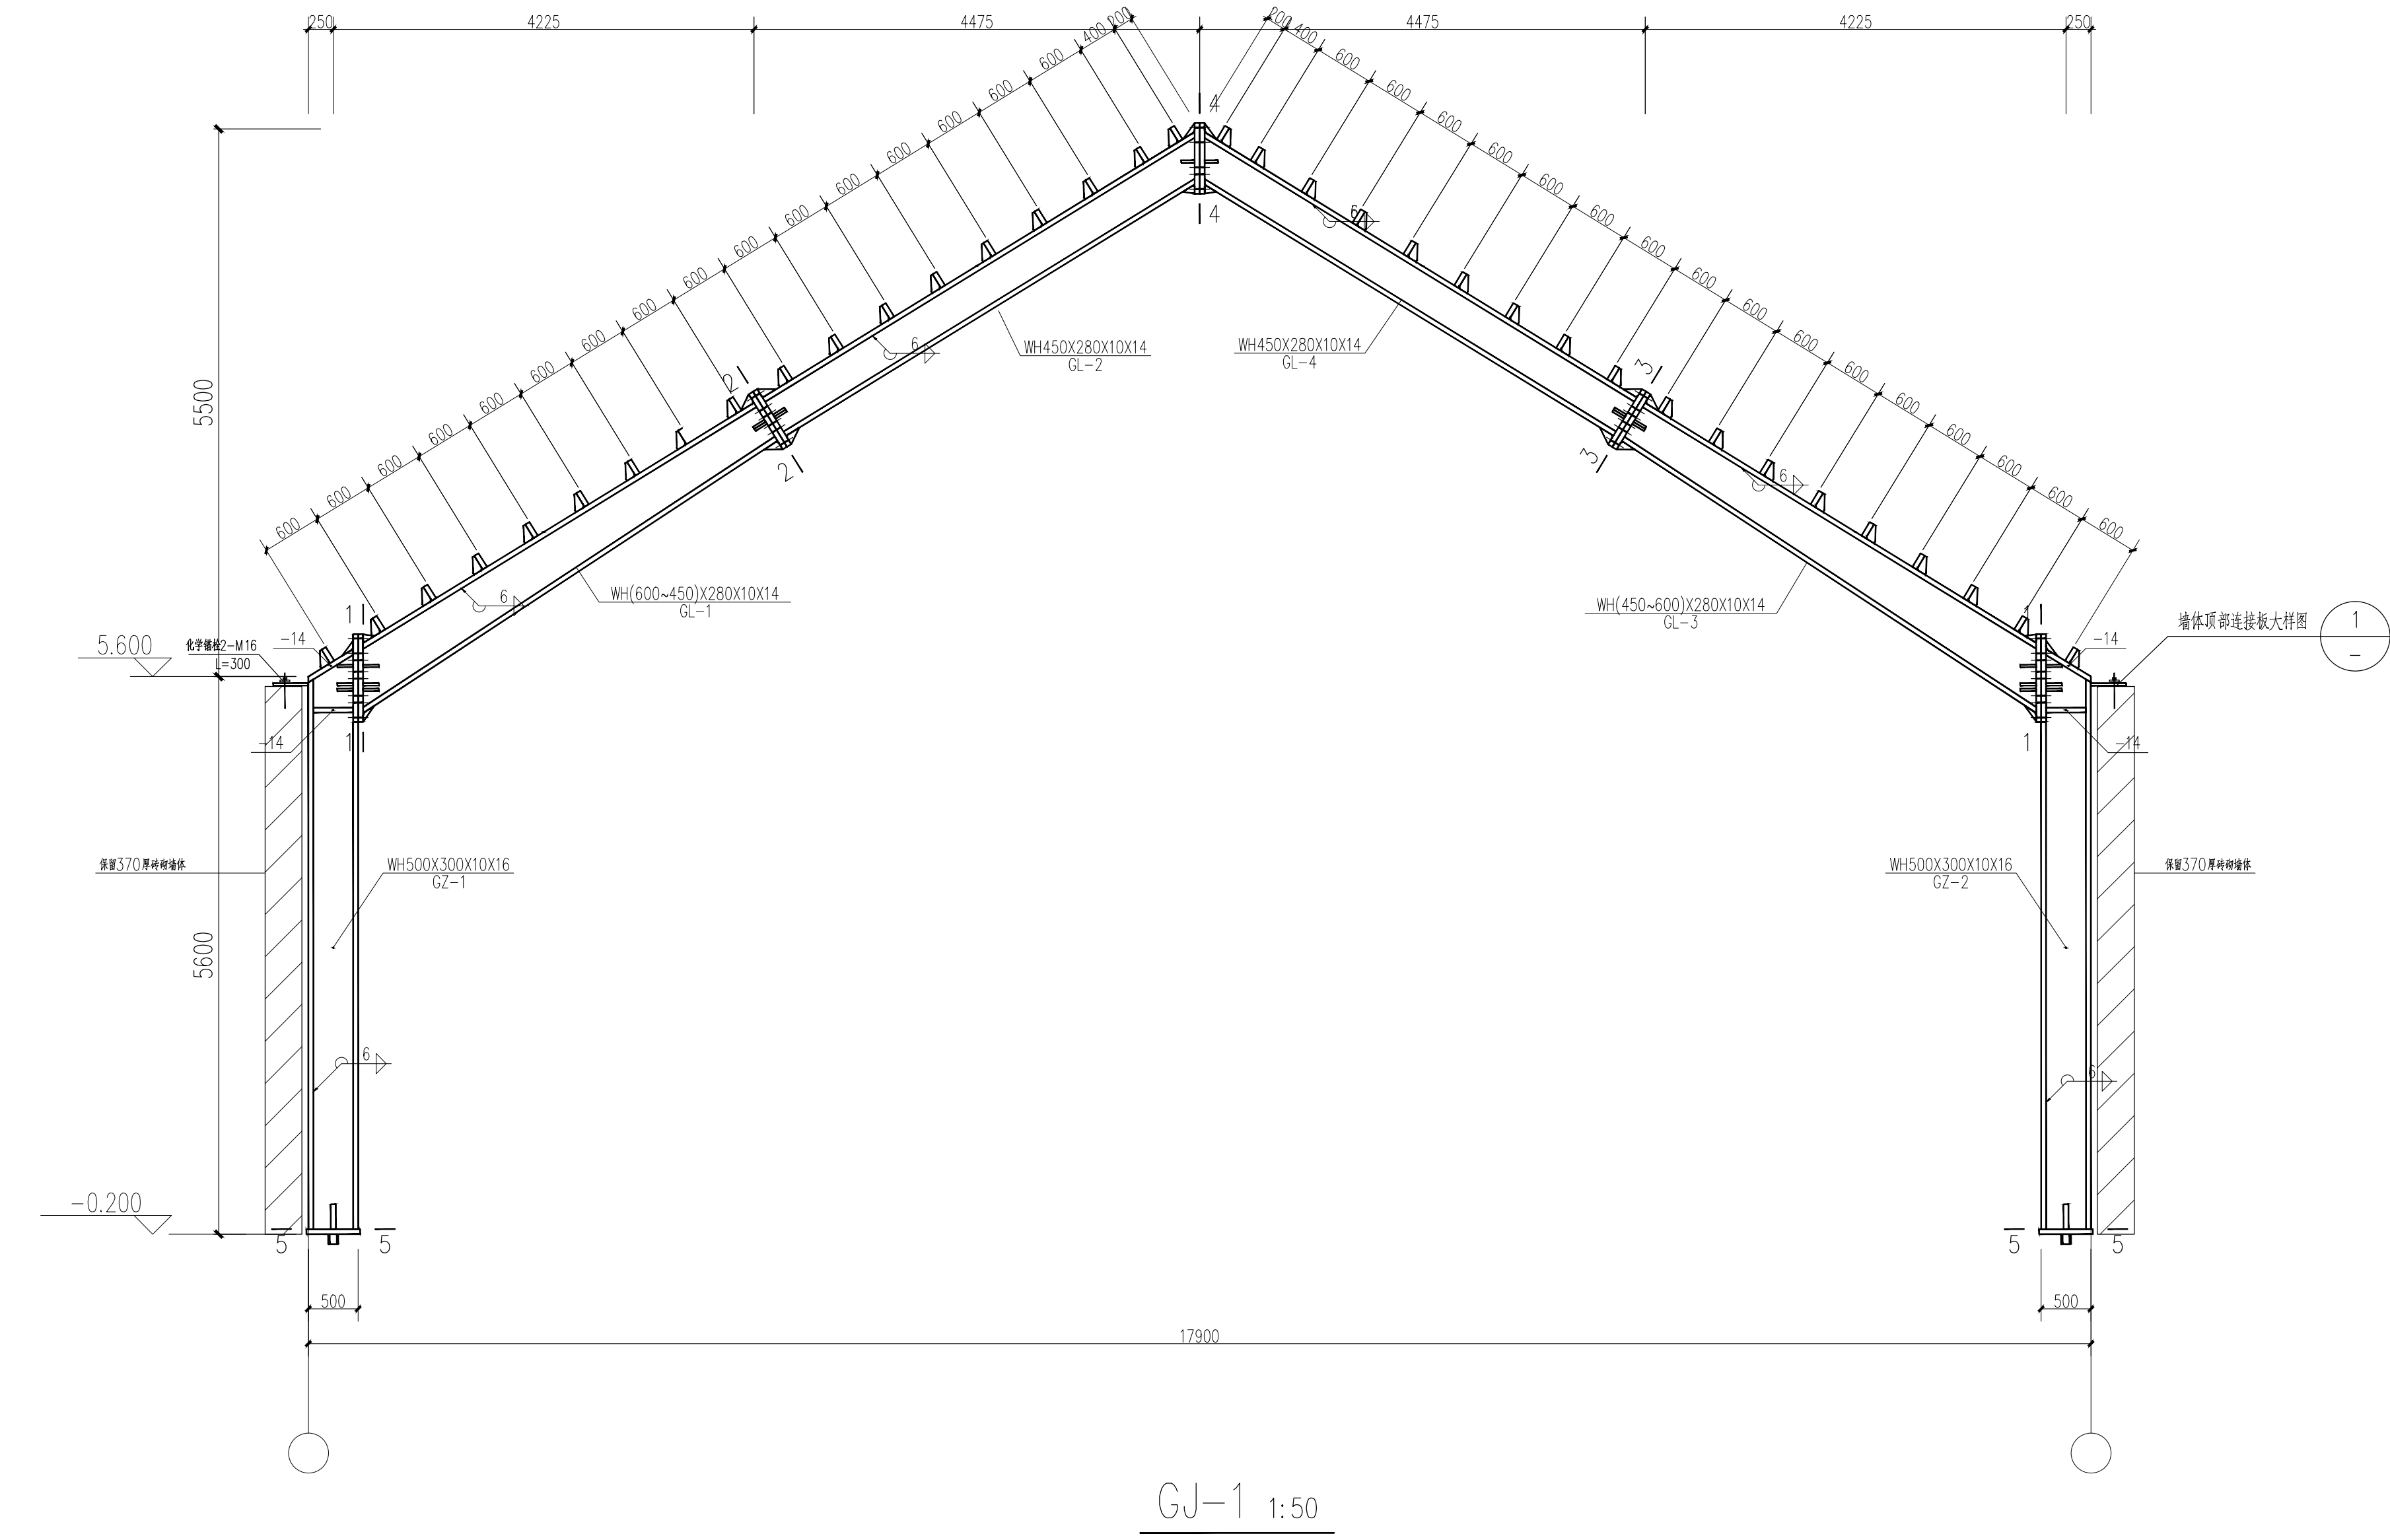


图 例

- | | |
|-------|------|
| 高强度螺栓 | 永久螺栓 |
| 安装螺栓 | 螺栓孔 |

- 说明: 1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和门式刚架轻型房屋
钢结构技术规范(GB 51022-2015)进行设计;
2. 材料: 未特殊注明的钢板及型钢为Q345 钢, 焊条为 E43 系列焊条;
3. 构件的拼接连接采用10.9 级摩擦型连接高强度螺栓,
连接接触面的处理采用抛丸(喷砂) ;
4. 柱脚基础混凝土强度等级为C30 , 锚栓钢号为Q235 钢;
锚栓的最小锚固长度 $a=18*d$ (锚栓直径) ;
5. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为 6 mm , 一律满焊;
6. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
7. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
(GB50205) 的有关规定进行施工;
8. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	胡佳梦	胡佳梦
设 计 人	乔 铁	乔 铁

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区江城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:
仓库改造

图 名:
A区屋面GJ-1

图 附: 施工图

日 期: 2025.07.


比 例: 1:100

图 号: 结施-16

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注

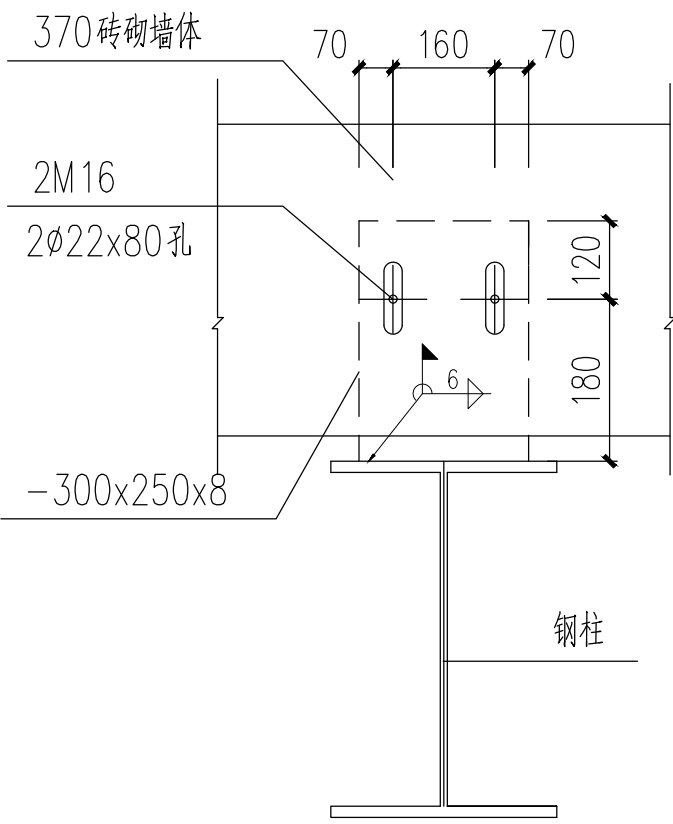

墙体顶部连接板大样图

- 说明: 1. 此大样图用于A区四周墙顶与钢架柔性连接, 此钢板应待结构部分安装完成后, 二次安装。