



图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不净事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他域方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

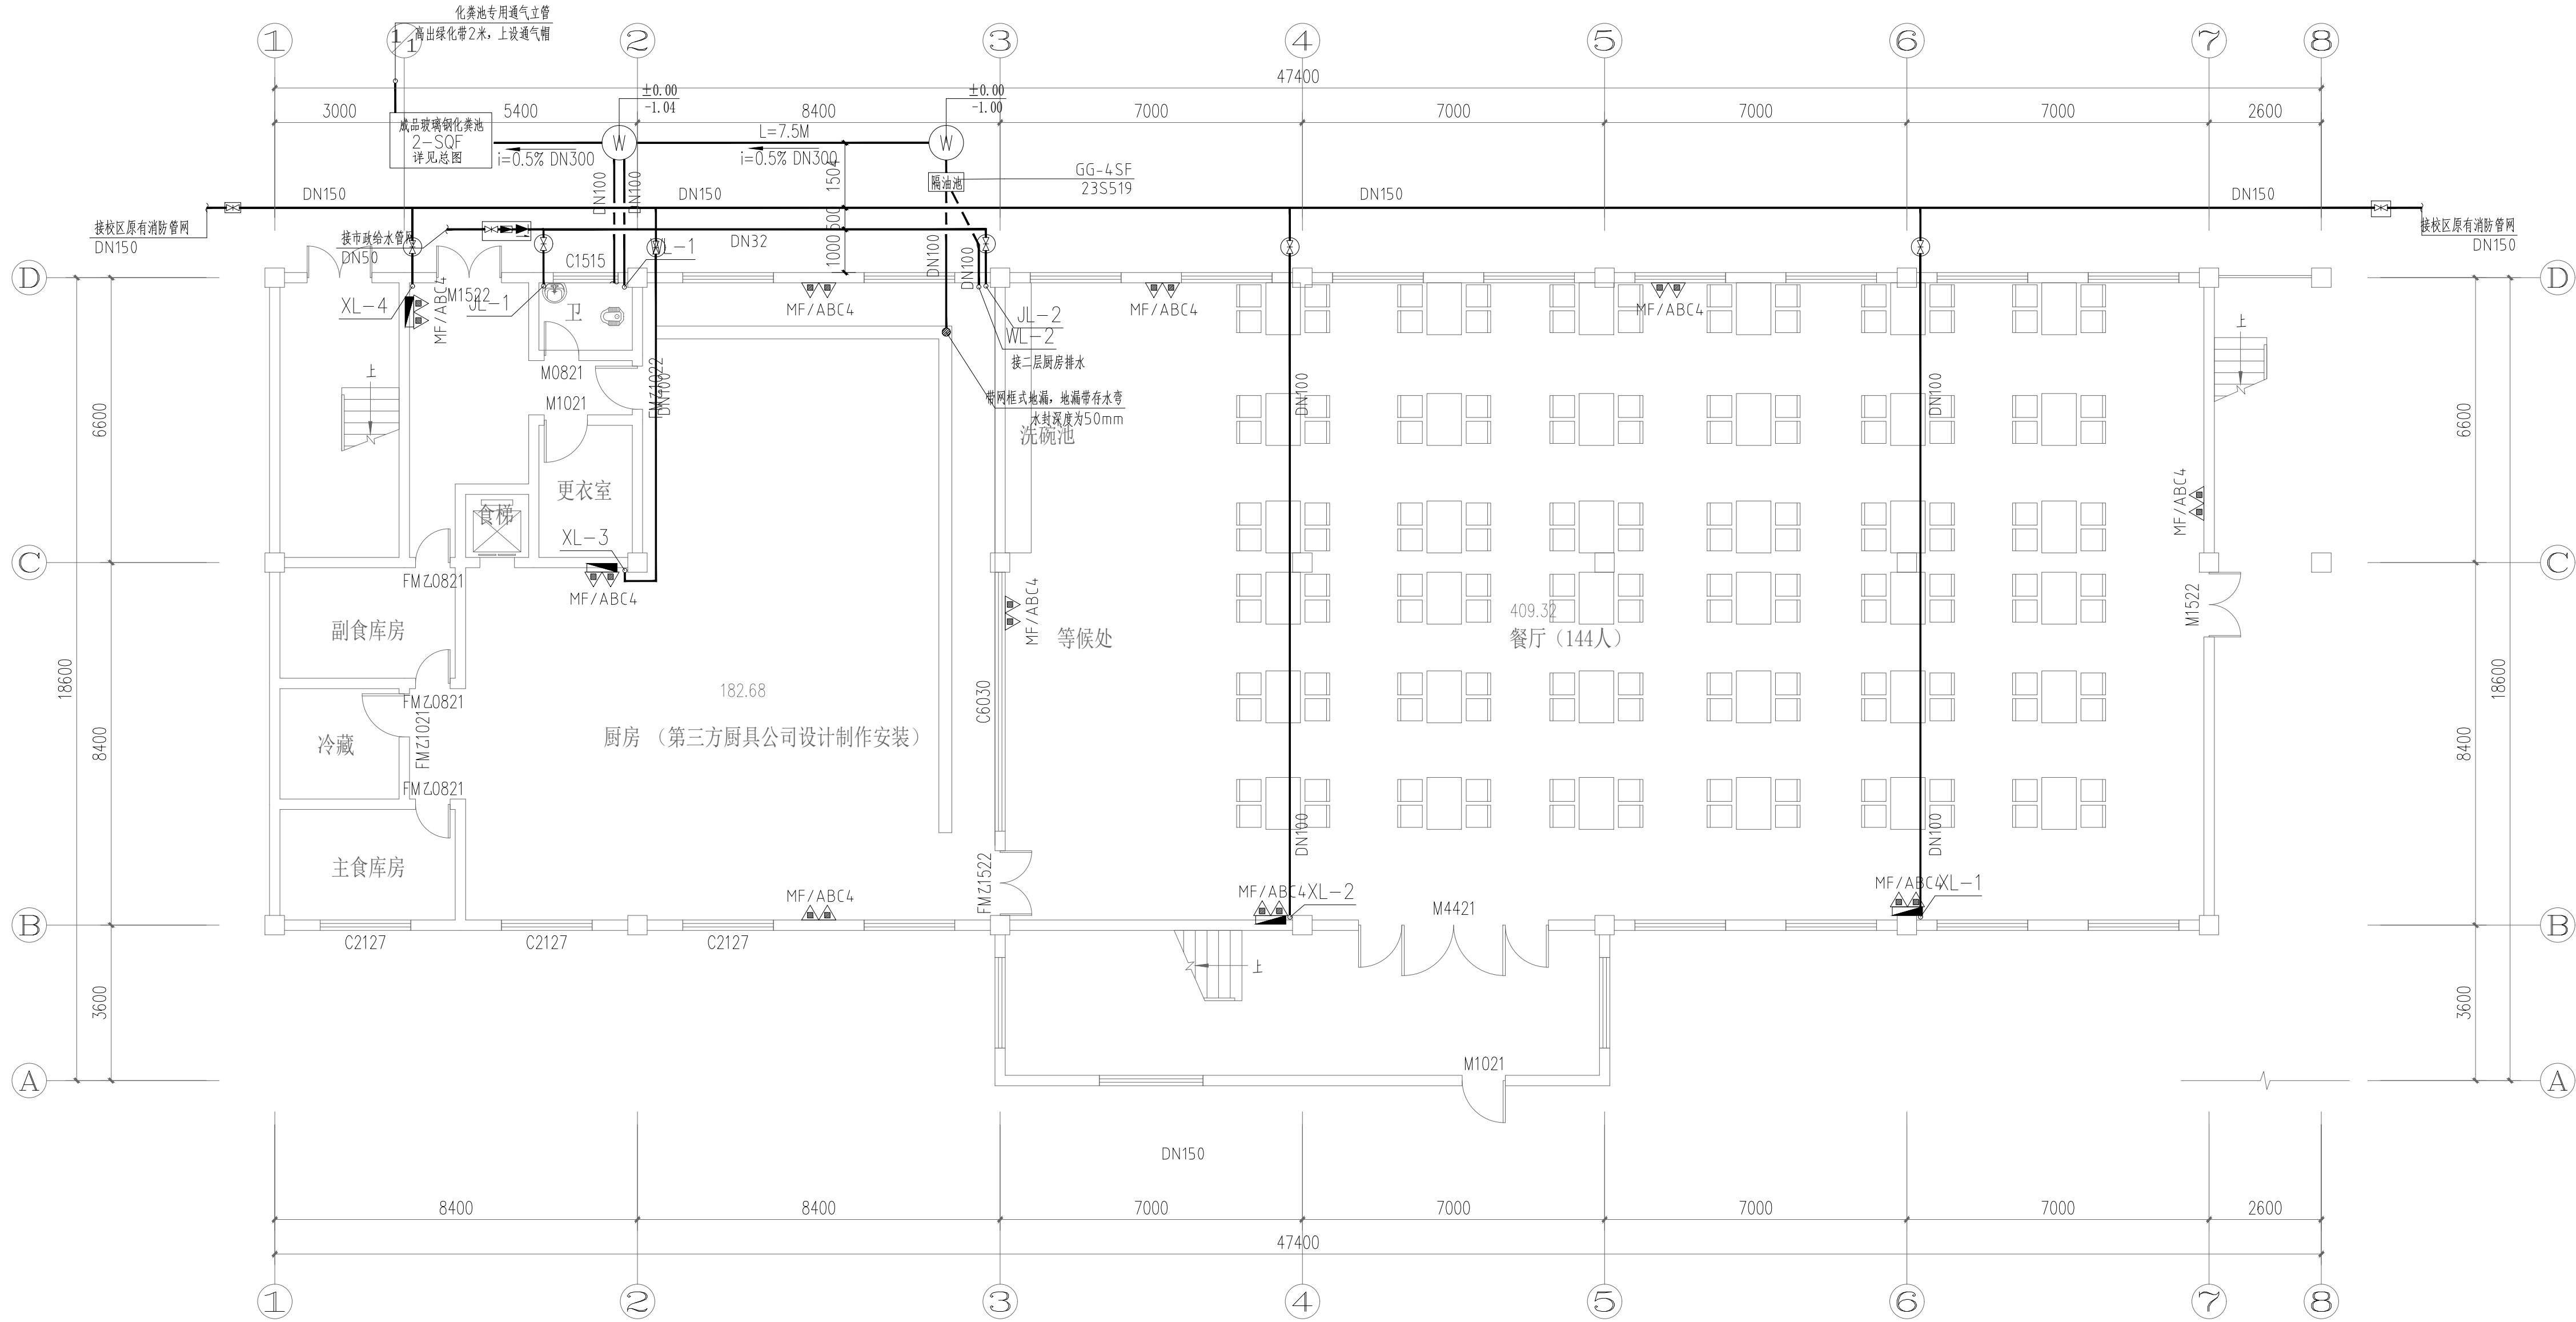


改造后食堂一层给排水平面图 1:100

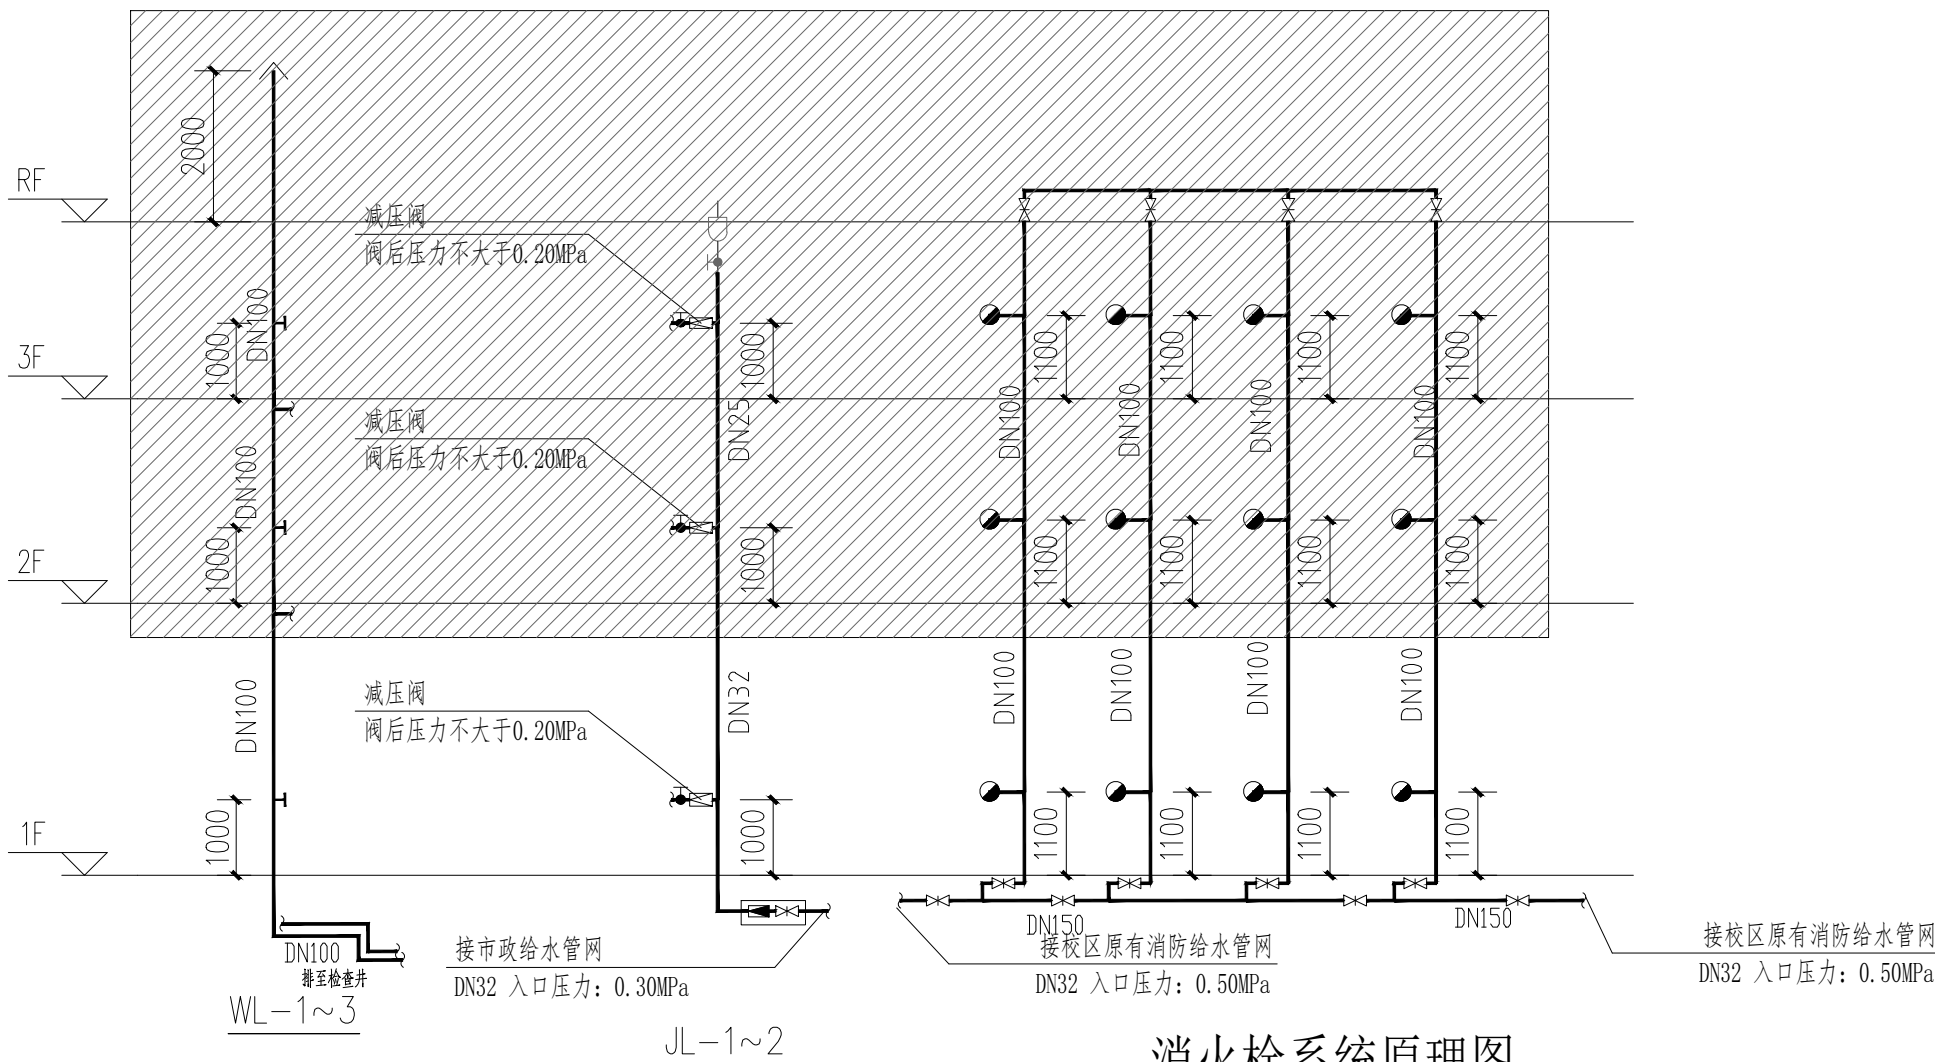

给排水系统原理展开图



消火栓系统原理图

- 注:
- 1、消火栓接管管径为DN65;
 - 2、消火栓安装高度为栓口离地标高为1.10m;
 - 3、均采用减压稳压消火栓, 阀后压力0.35MPa。

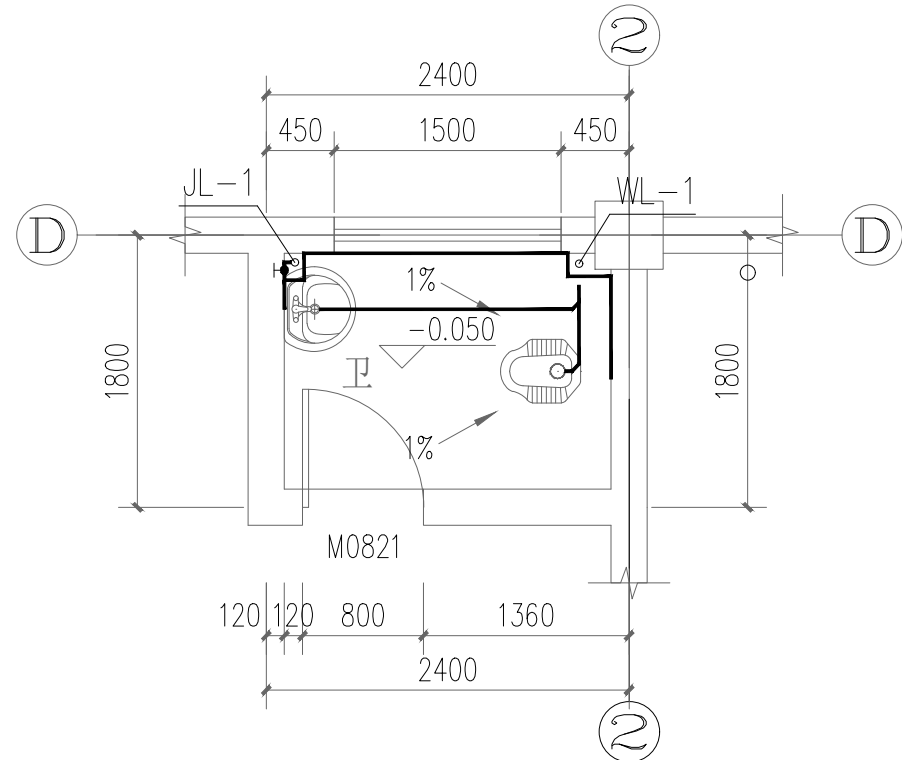

卫生间大样图 1:20

给水侧轴图

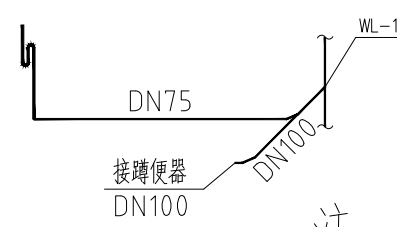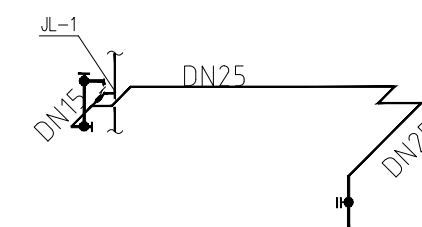

污水侧轴图

注:

- 1.公共卫生间的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴
- 2.出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
- 3.采用自带水封的便器, 且其水封深度不应小于50mm;
- 4.使用构造内自带水封的小便器, 且其水封深度不应小于50mm 。



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	颜昌本	颜昌本
专业负责人	何 丁	何 丁
校 对 人	何 丁	何 丁
设 计 人	李 丹	李 丹

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区工城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀地社区驿马巷周边文体
及公共基础设施改造提升工程

子项名称:
食堂改造

图 名:
改造后食堂一层给排水平面图
排水、消防系统原理展开图

图 别: 施工图

日 期: 2025.7

比 例: 1:100

图 号: SS-07

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注
----	----	----	----