

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		


岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔铁
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:		
建设单位:	岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)	
工程名称:	剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程	
子项名称:	食堂改造	

图 名	改造后食堂二层结构平面图	
图 别		
日 期	2025. 7	
比 例	见图	
图 号	结施-02	
版本号:		
版本说明		

版 本	日 期	审 核	备 注

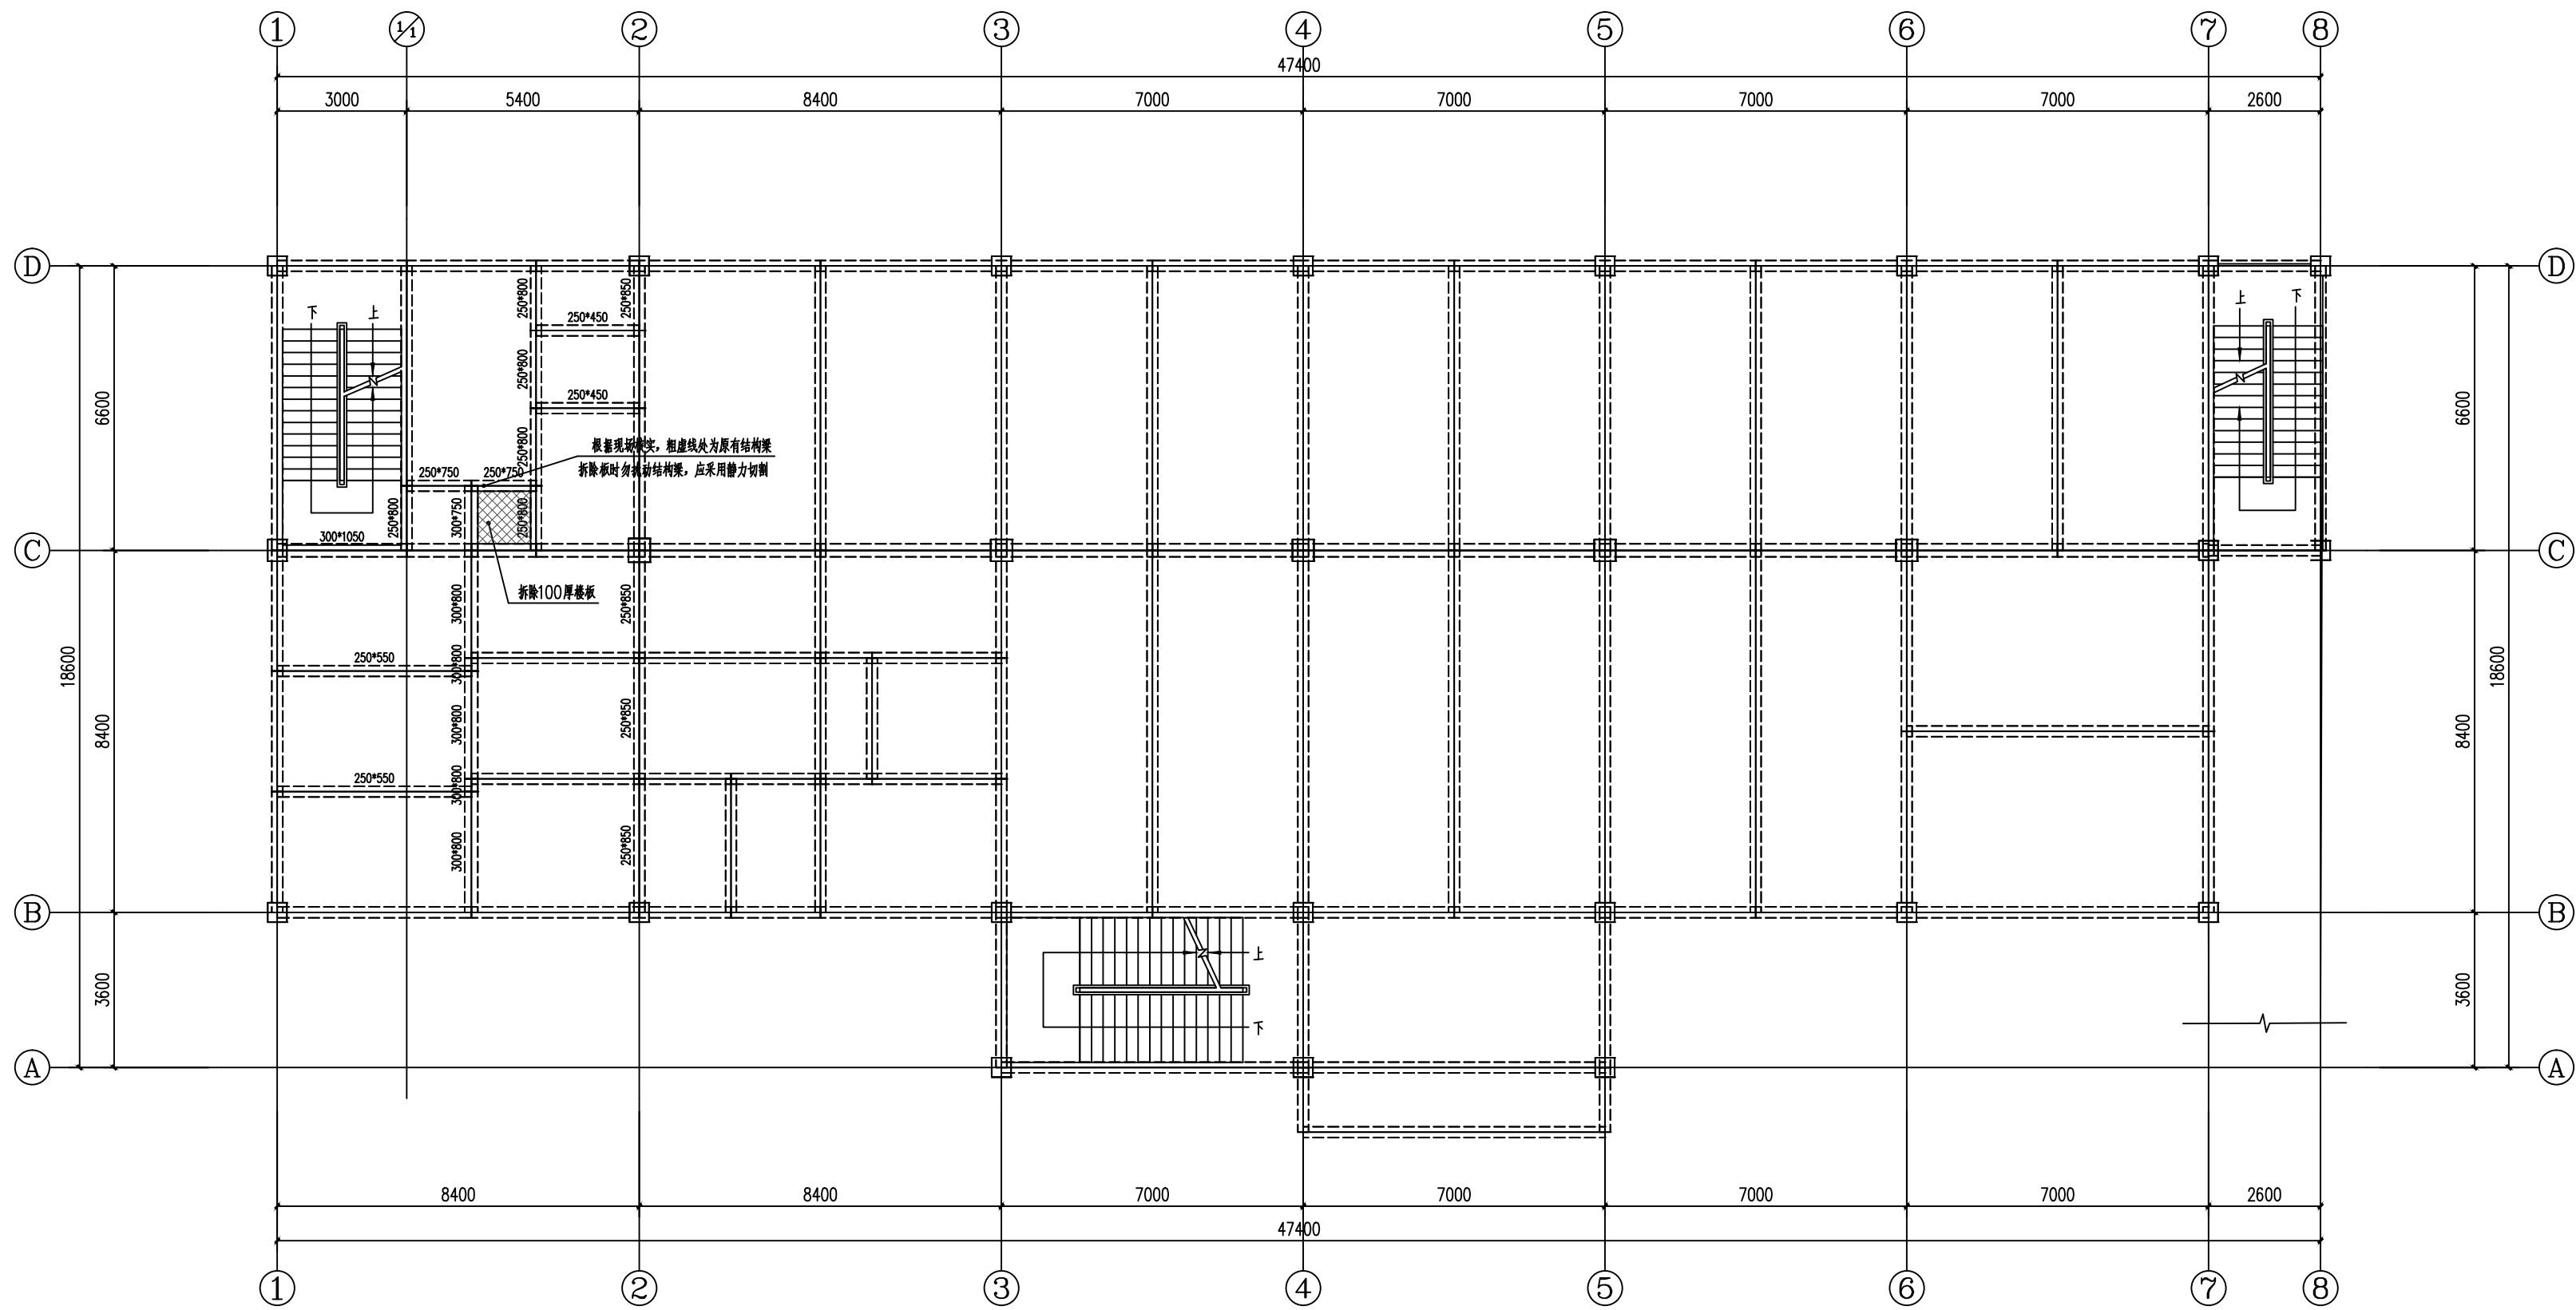

图例



拆除现浇板



原有结构梁

改造后食堂二层结构平面图 1:100

说明: 食梯采用液压式无机房电梯/额定速度0.5m/秒